

2024 YILI
TRAKSİYONER AKÜ HÜCRE BAĞLANTI KABLOSU
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ

Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü ihtiyacı olarak traksiyoner akü hücre bağlantı kablosu satın alınacaktır.

2. BAĞLANTI KABLOSU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 2.1.1.** Kablo 70x120 mm² boyutunda olacaktır.
- 2.1.2.** Kablo izolasyonları alev geciktirici UL94 - V0 özelliğine olacaktır.
- 2.1.3.** Kablo ekli resme göre imal edilecektir(Ek_2).
- 2.1.4.** Kablo pabuç bağlantısı presli sıkma olup kaynaklı olmayacaktır.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1- Komisyonun uygun görmesi halinde teslimat sonrası rastgele seçilen bir kablo için bağımsız bir laboratuvar da şartnameye uygunluk testleri yaptırılacaktır. Siparişte testte kullanılan malzemelerin yerine bir adet yedek teslim edilecektir. Analiz ücreti yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yapılan analizler sonucunda ürünlerden herhangi birinin uygun çıkmaması durumunda ilgili siparişin tamamı iade edilecektir.

3.2- Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecektir.

3.3- İmalatçı firma teçhizatları her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden itibaren 24 ay süre için garanti edecektir.

3.4- Teklifte belirtilen bilgiler prospektüs, katalog gibi standart dokümanlarla teyit edilecektir.

3.5- Malzemelerin teslim yeri, TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır. (Bülent Ecevit Caddesi No:125 Zonguldak).

3.6- Muayene, kontrol ve kabul işlemleri, TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve Üzülmez TİM ilgili elemanlarınca müştereken yapılacaktır.

3.7- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar Ek-2 Muayene İstek Formu'nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü'ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK'ya teslim etmeleri gerekmektedir.

4. SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ


4.1 Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Malzemeler 120 gün içinde teslim edilecektir.

4.2 Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir.

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Miktarı	İhtiyaç Birimi
1	Bağlantı Kablosu 70x120 mm ²	2000 Adet	Üzülmez TİM

4.3 Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

FATURA ADRESİ	VERGİ DAİRESİ	VERGİ NUMARASI
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Asma Mahallesi Tesis Sokak No:4 67040 Üzülmez ZONGULDAK	KARAEMLAS	859 006 4265

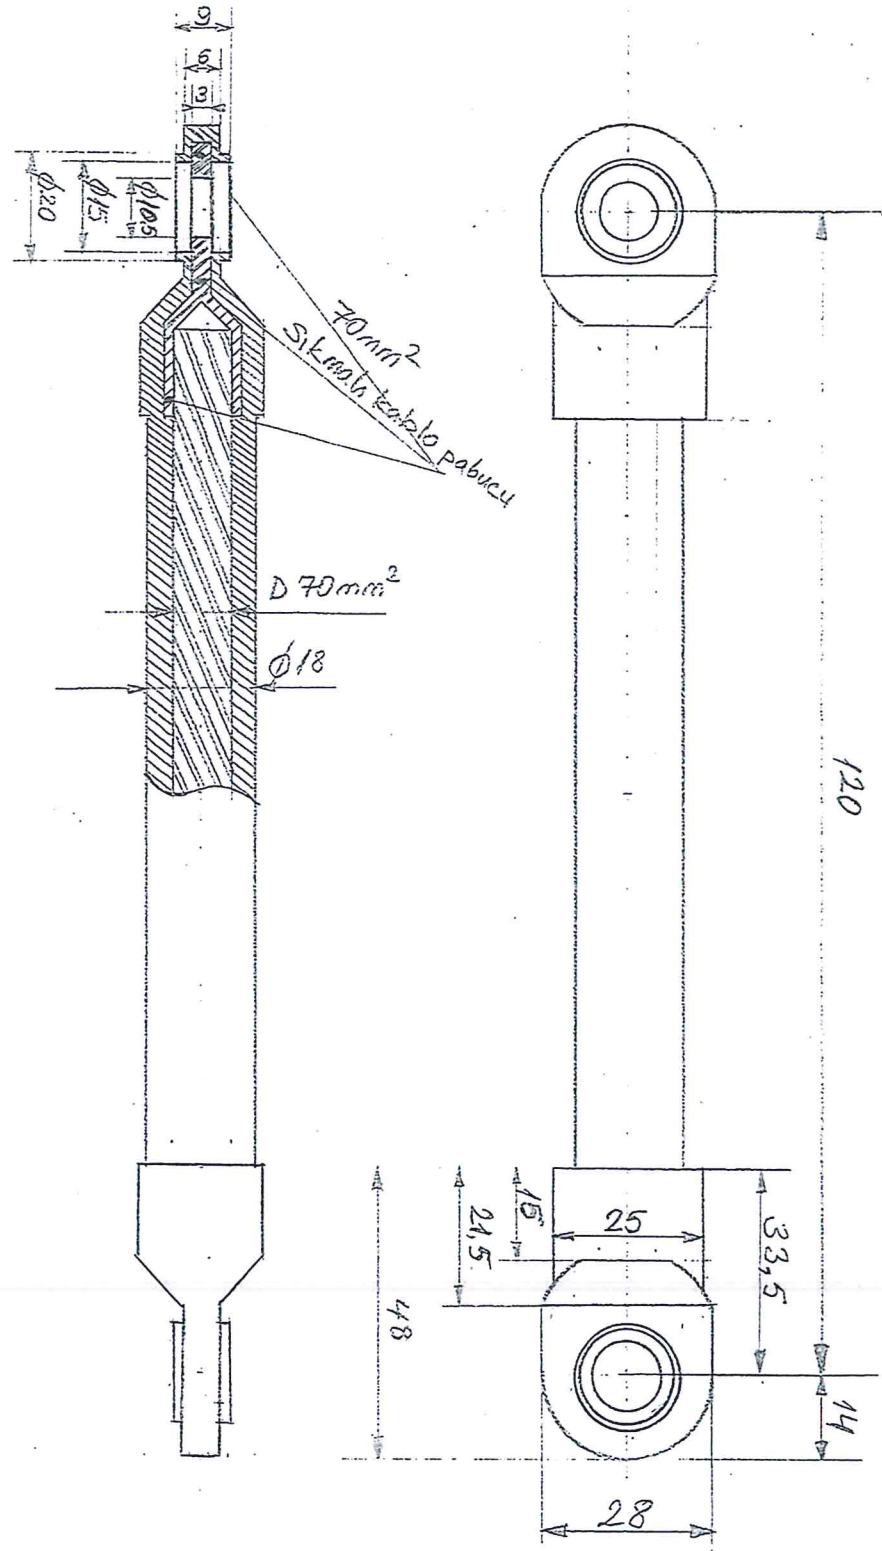

Akci hinc baganti koprusu (120 mm)

70mm² x 120
120 mm 2000 adet

	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
MUAYENE İSTEK FORMU	
Firma Adı	
Sipariş Numarası	
Teslim Edilen Malzeme	
Teslim Tarihi	
AÇIKLAMALAR	
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacaktır. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)	
FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe)	
Firma ilgili kişi telefonu	
Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz.	