

ZEYİLNAME
2529059 DOSYA NO.LU
Traksiyoner ALSz Akümülatör Bataryası Temini

23.06.2025 tarihinde yapılacak olan 2529059 dosya no.lu Traksiyoner ALSz Akümülatör Bataryası Temini ihalesine ait teknik şartname maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tekliflerin bu değişikliklere göre hazırlanması gerekmektedir.

6 TONLUK-EIMCO TRAKSİYONER ALSZ AKÜMÜLATÖR BATARYASI
TEKNİK ŞARTNAME DEĞİŞEN MADDE

ESKİ MADDE	YENİ MADDE
5.6- Bataryayı meydana getiren akü hücreleri, batarya kasası içine, oynamayacak ve hareketlerden zarar görmeyecek şekilde yeterli miktarda, mekanik mukavemette aside dayanıklı, alevi geciktirici tipte 1,5-2mm kalınlığında her biri tek parçadan oluşan en az UL94 -V0 özelliğindeki boşluksuz düz levha plakalarla sıkıca desteklenecektir. Bu plakalar akü kasasının tüm iç yüzeylerinde kullanılacak ve plakalar taban sacındaki kaynakların üzerine çıkmayacak, kaynaksız yerlere oturacak şekilde çıkıntılı olarak tasarlanacaktır. .Taban sacındaki delikler plaka üzerinde de bulunacaktır.	5.6- Bataryayı meydana getiren akü hücreleri, batarya kasası içine, oynamayacak ve hareketlerden zarar görmeyecek şekilde yeterli miktarda, mekanik mukavemette, aside dayanıklı, alevi geciktirici UL94 -V0 özelliğindeki plakalarla sıkıca desteklenecektir. Bu plakalardan tabandaki sıkıştırıcılar 1,5-2 mm kalınlığında her biri tek parçadan ve yan sıkıştırıcılar 1,5-10 mm kalınlığında parça parça düz veya trapez şeklinde olacaktır. Bu plakalar akü kasasının tüm iç yüzeylerinde kullanılacak ve plakalar taban sacındaki kaynakların üzerine çıkmayacak, kaynaksız yerlere oturacak şekilde çıkıntılı olarak tasarlanacaktır. Taban sacındaki delikler plaka üzerinde de bulunacaktır.


İbrahim ÇİNDER
Tedarik Parça ve
Satış Şefi V.


Fahri DEMİRAL
Donanım ve Destek Hizmetleri
Şube Müdürü V.

9 TONLUK-EIMCO TRAKSİYONER ALSZ AKÜMÜLATÖR BATARYASI

TEKNİK ŞARTNAME DEĞİŞEN MADDE

ESKİ MADDE	YENİ MADDE
5.6- Bataryayı meydana getiren akü hücreleri, batarya kasası içine, oynamayacak ve hareketlerden zarar görmeyecek şekilde yeterli miktarda, mekanik mukavemette aside dayanıklı, alevi geciktirici tipte 1,5-2mm kalınlığında her biri tek parçadan oluşan en az UL94 -V0 özelliğindeki boşluksuz düz levha plakalarla sıkıca desteklenecektir. Bu plakalar akü kasasının tüm iç yüzeylerinde kullanılacak ve plakalar taban sacındaki kaynakların üzerine çıkmayacak, kaynaksız yerlere oturacak şekilde çıkıntılı olarak tasarlanacaktır. .Taban sacındaki delikler plaka üzerinde de bulunacaktır.	5.6- Bataryayı meydana getiren akü hücreleri, batarya kasası içine, oynamayacak ve hareketlerden zarar görmeyecek şekilde yeterli miktarda, mekanik mukavemette, aside dayanıklı, alevi geciktirici UL94 -V0 özelliğindeki plakalarla sıkıca desteklenecektir. Bu plakalardan tabandaki sıkıştırıcılar 1,5-2 mm kalınlığında her biri tek parçadan ve yan sıkıştırıcılar 1,5-10 mm kalınlığında parça parça düz veya trapez şeklinde olacaktır. Bu plakalar akü kasasının tüm iç yüzeylerinde kullanılacak ve plakalar taban sacındaki kaynakların üzerine çıkmayacak, kaynaksız yerlere oturacak şekilde çıkıntılı olarak tasarlanacaktır. Taban sacındaki delikler plaka üzerinde de bulunacaktır.

17 TONLUK-EIMCO TRAKSİYONER ALSZ AKÜMÜLATÖR BATARYASI

TEKNİK ŞARTNAME DEĞİŞEN MADDE

ESKİ MADDE	YENİ MADDE
5.6- Bataryayı meydana getiren akü hücreleri, batarya kasası içine, oynamayacak ve hareketlerden zarar görmeyecek şekilde yeterli miktarda, mekanik mukavemette aside dayanıklı, alevi geciktirici tipte 1,5-2mm kalınlığında her biri tek parçadan oluşan UL94 -V0 özelliğindeki boşluksuz düz levha plakalarla sıkıca desteklenecektir. Bu plakalar akü kasasının tüm iç yüzeylerinde kullanılacak ve plakalar taban sacındaki kaynakların üzerine çıkmayacak, kaynaksız yerlere oturacak şekilde çıkıntılı olarak tasarlanacaktır. .Taban sacındaki delikler plaka üzerinde de bulunacaktır.	5.6- Bataryayı meydana getiren akü hücreleri, batarya kasası içine, oynamayacak ve hareketlerden zarar görmeyecek şekilde yeterli miktarda, mekanik mukavemette, aside dayanıklı, alevi geciktirici UL94 -V0 özelliğindeki plakalarla sıkıca desteklenecektir. Bu plakalardan tabandaki sıkıştırıcılar 1,5-2 mm kalınlığında her biri tek parçadan ve yan sıkıştırıcılar 1,5-10 mm kalınlığında parça parça düz veya trapez şeklinde olacaktır. Bu plakalar akü kasasının tüm iç yüzeylerinde kullanılacak ve plakalar taban sacındaki kaynakların üzerine çıkmayacak, kaynaksız yerlere oturacak şekilde çıkıntılı olarak tasarlanacaktır. Taban sacındaki delikler plaka üzerinde de bulunacaktır.

İbrahim ÖNER
Yedek Parça ve
Satış Şefi V.

Fahri DEMİRAL
Donanım ve Destek Hizmetleri
Şube Müdürü V.

6 Tonluk-Eimco Traksiyoner Alsz Akümülatör Teknik Resimleri

Ek-2 6 Tonluk-Eimco Traksiyoner Alsz Akümülatör Teknik Resimleri

Zeyilname ile değıştirilecek hali

Ek-3 6 Tonluk-Eimco Traksiyoner Alsz Akümülatör Teknik Resimleri

17 Tonluk-Eimco Traksiyoner Alsz Akümülatör Teknik Resimleri


Ek-4 17 Tonluk-Eimco Traksiyoner Alsz Akümülatör Teknik Resimleri




Zeyilname ile değıştirilecek hali

Ek-5 17 Tonluk-Eimco Traksiyoner Alsz Akümülatör Teknik Resimleri



İbrahim ÖNDER
Yedek Parça ve
Satış Şef V.


Fahri DEMİRAL
Donanım ve Destek Hizmetleri
Şube Müdürü V.

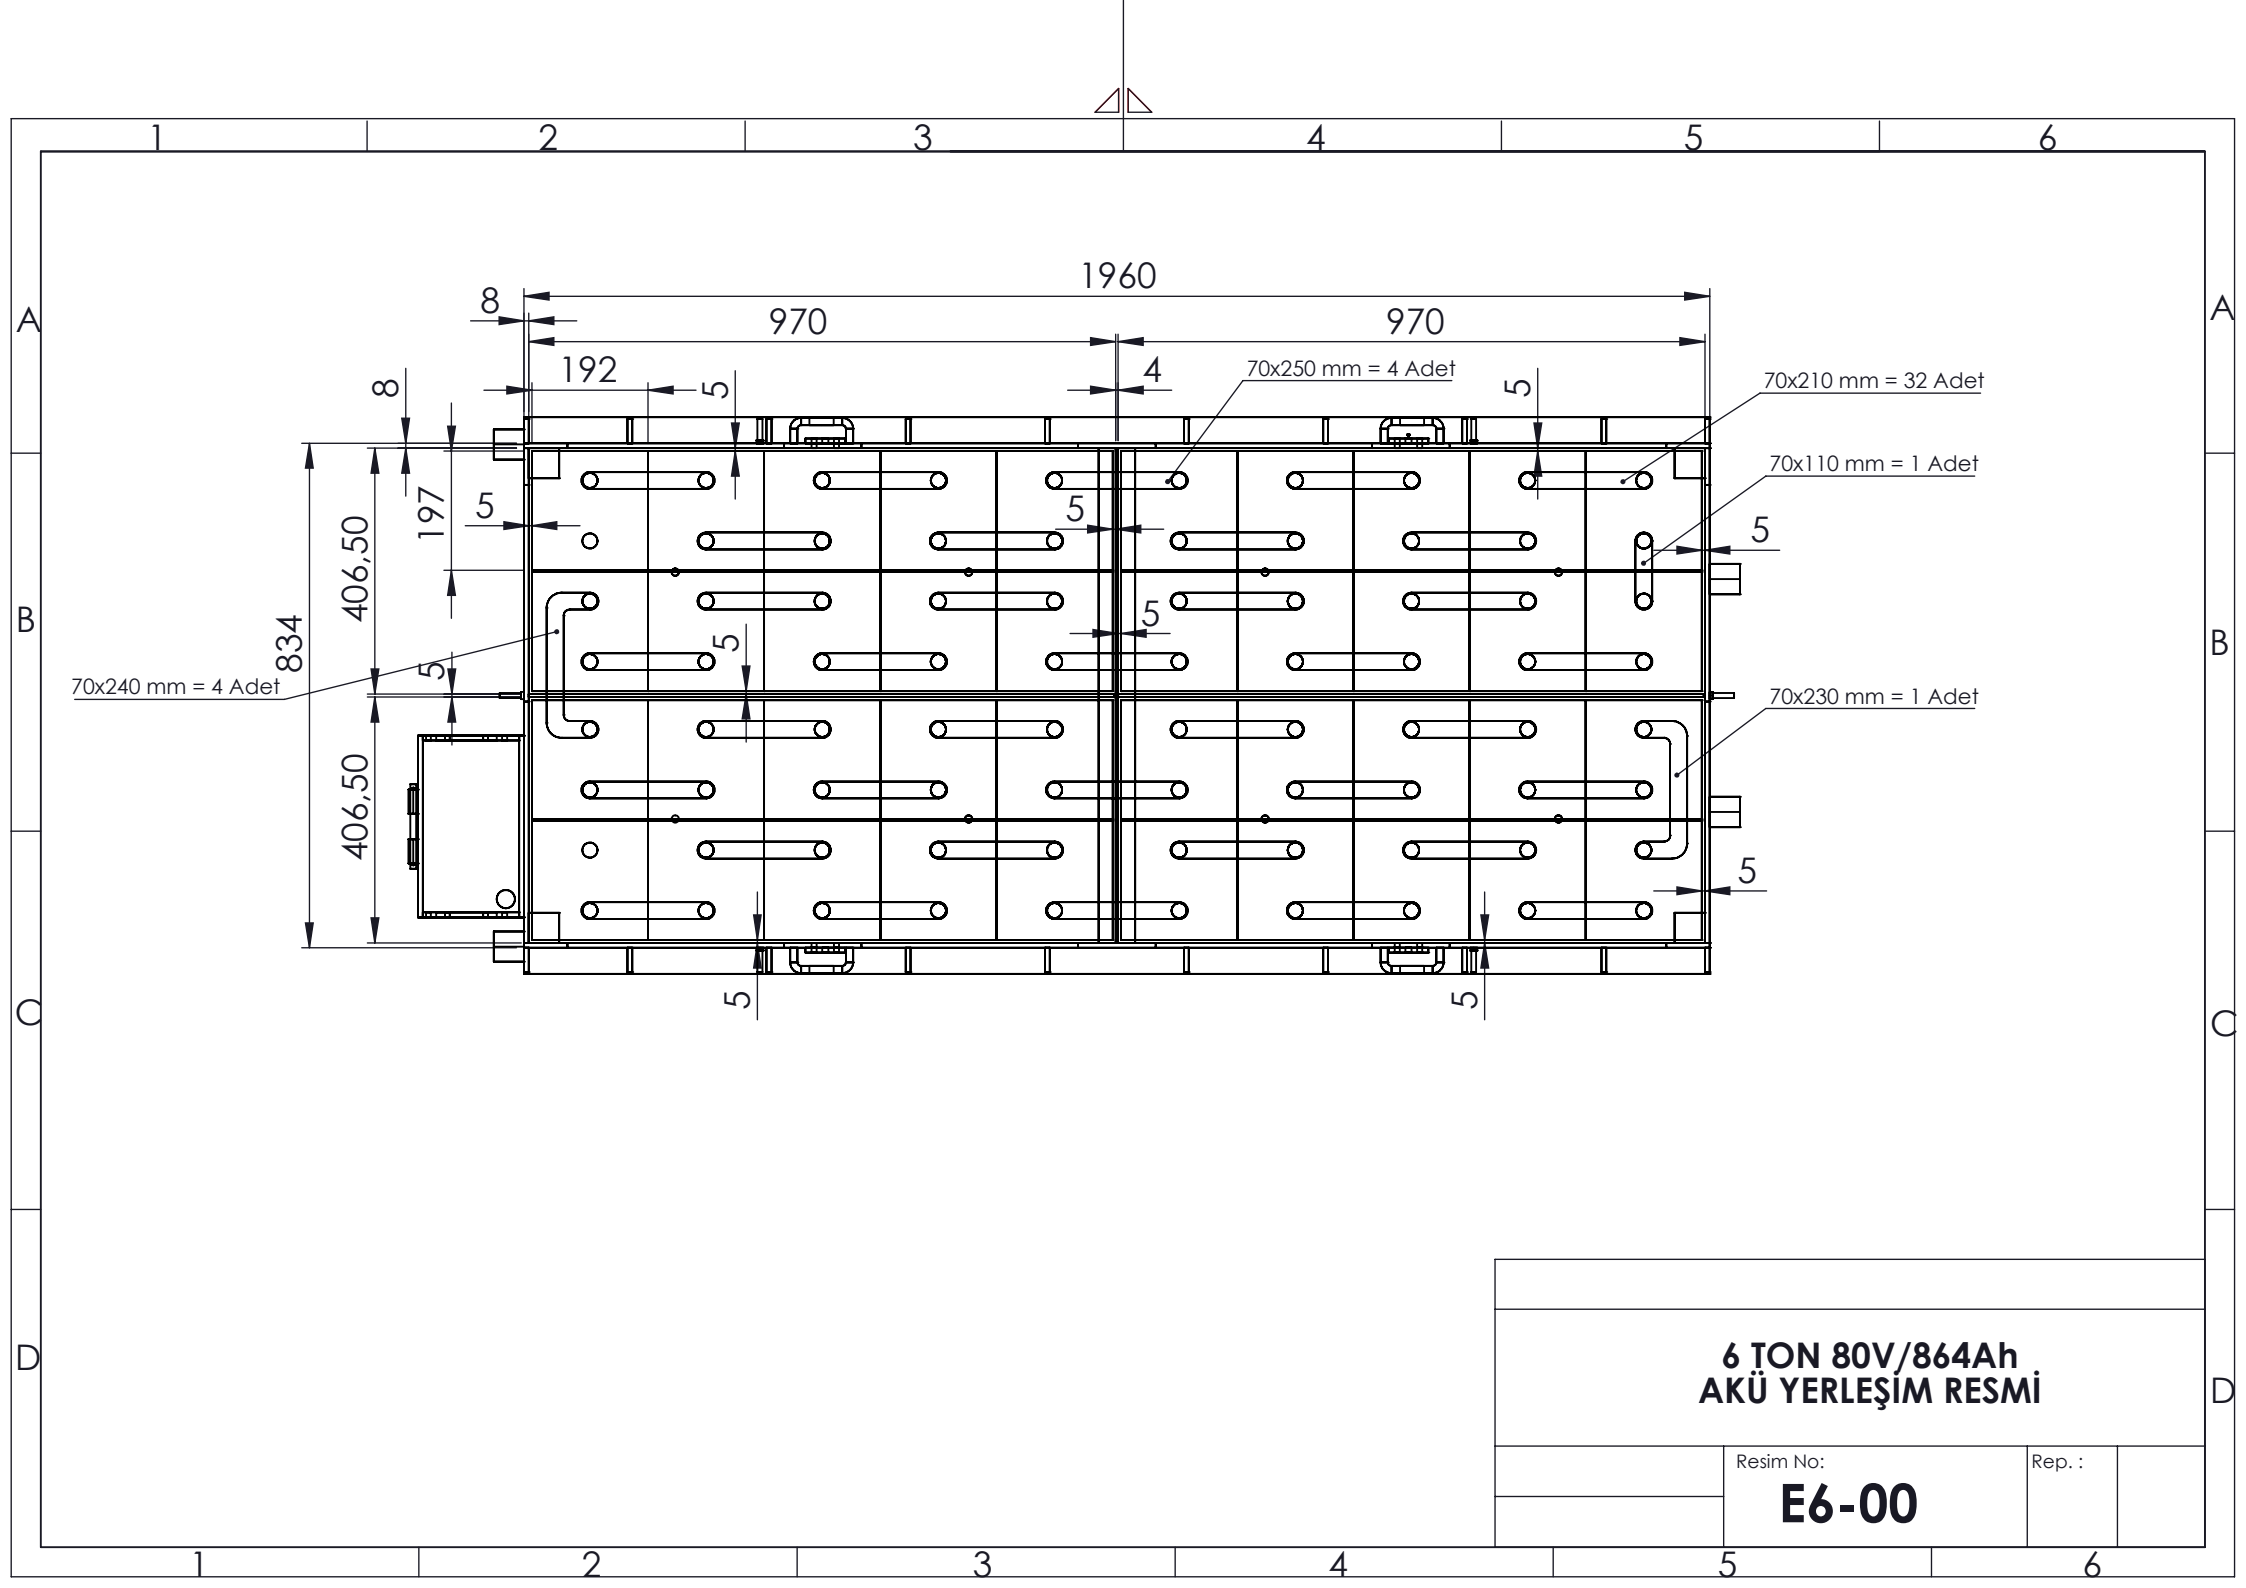

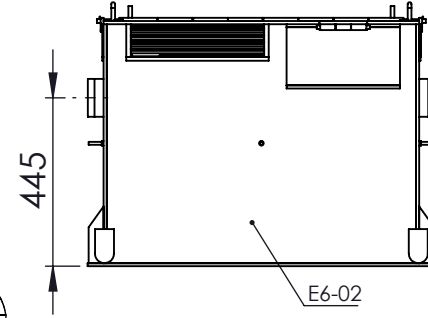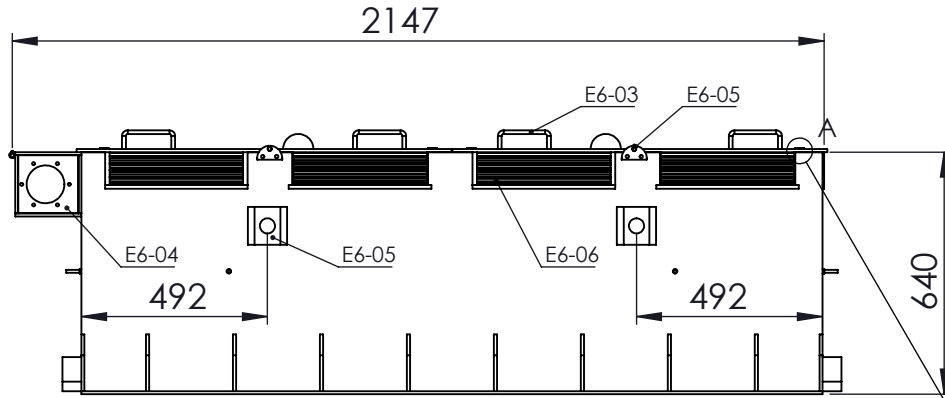

A DETAYI





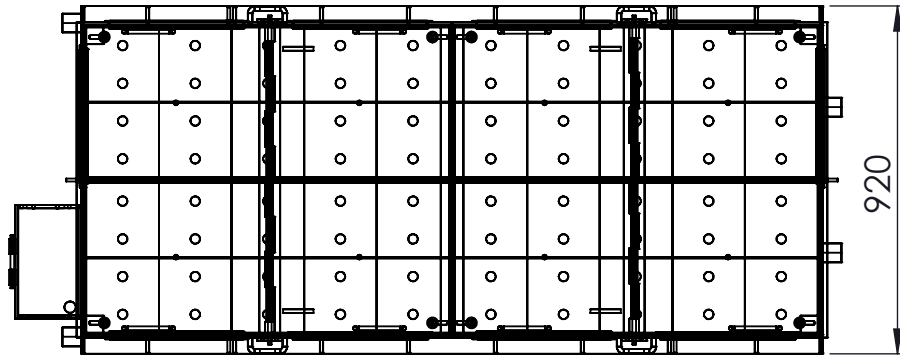


6 TON AKÜ KOFRASI
GÖVDE ve ELEMANLAR
80V/864Ah

Resim No:

E6-01

Rep. :

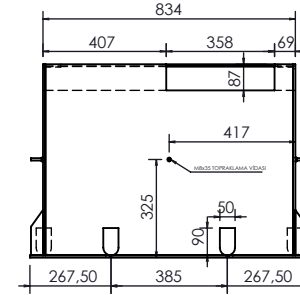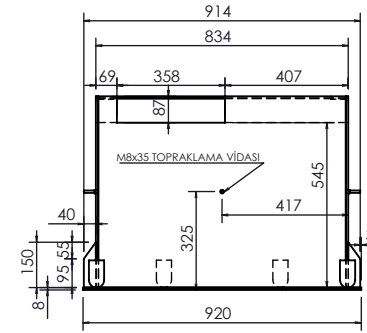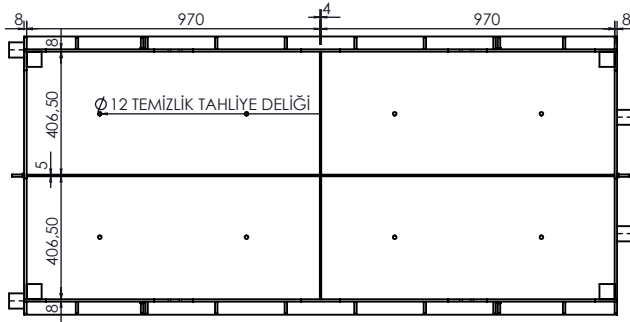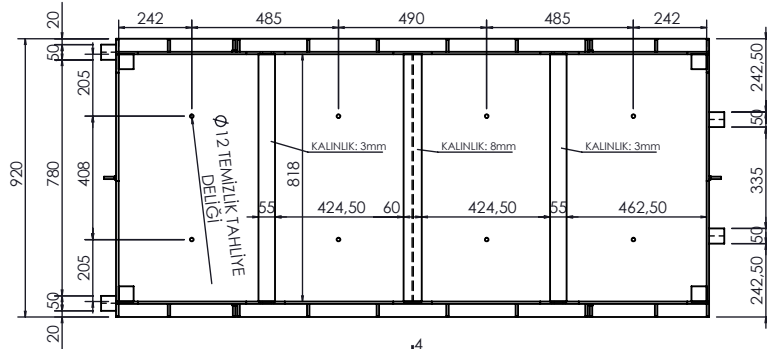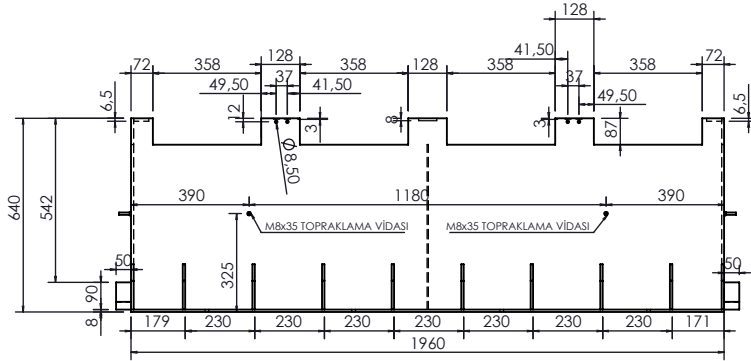


6 TON AKÜ KOFRASI
GÖVDE ve ELEMANLAR
80V/864Ah

Resim No:


E6-02

Rep. :

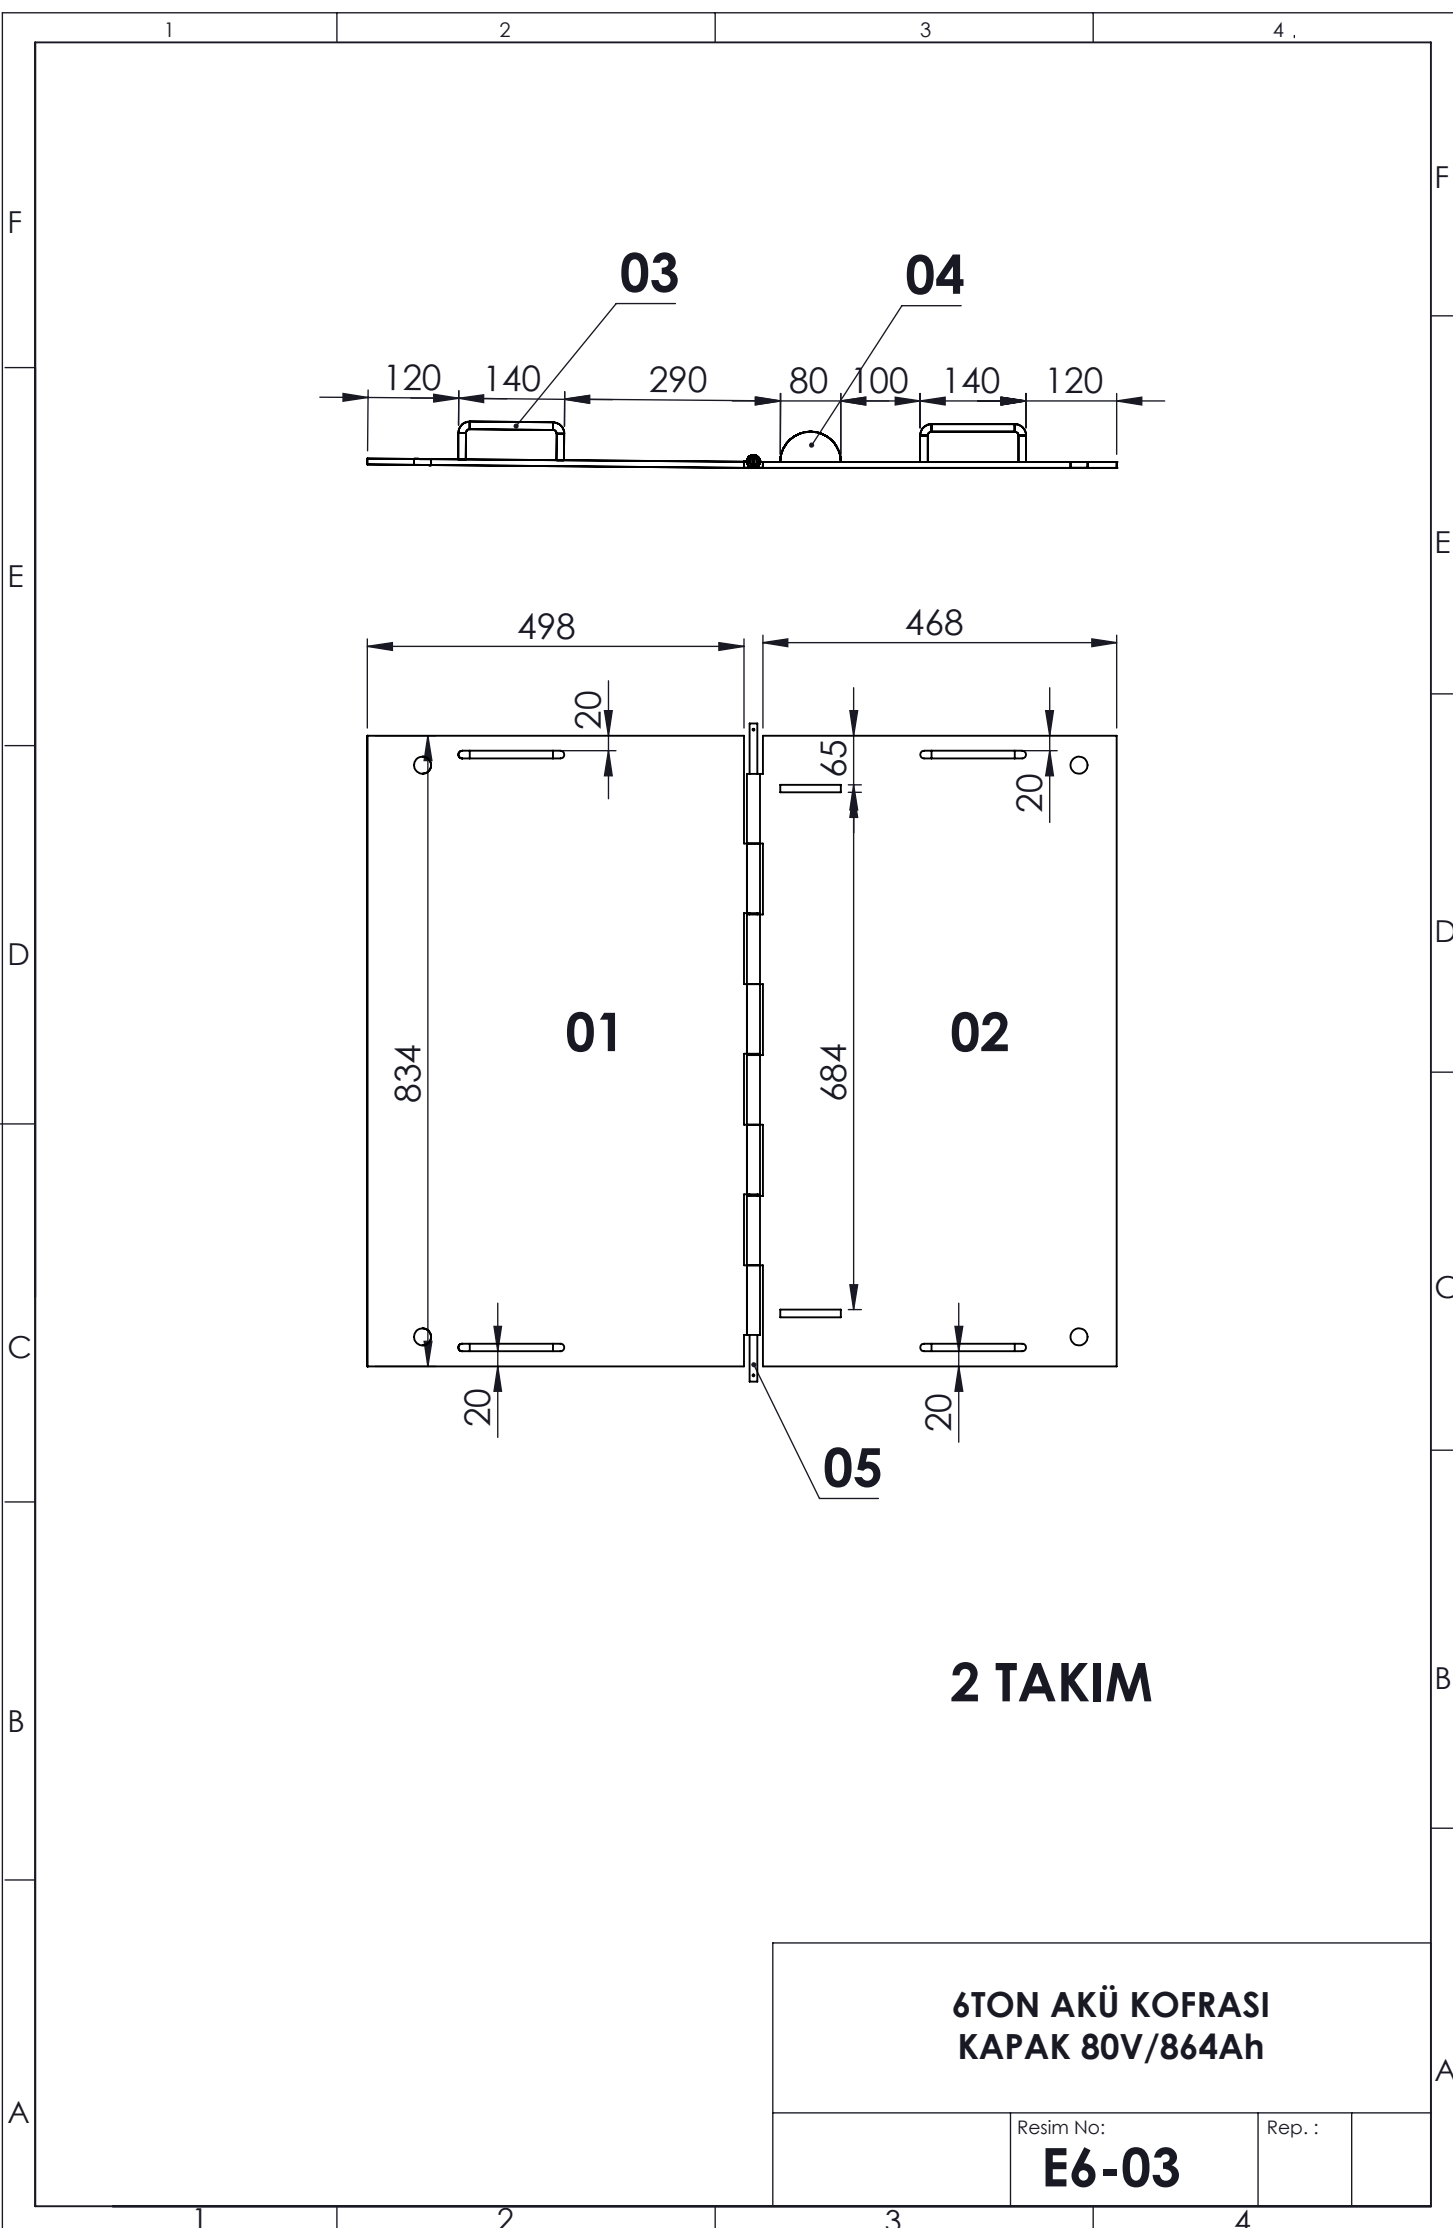




02

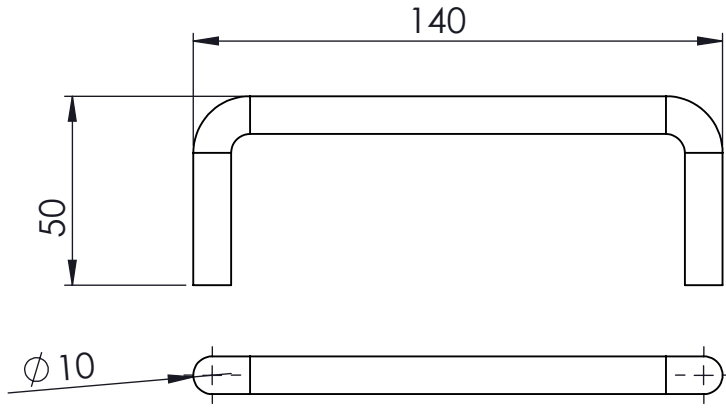

8 ADET

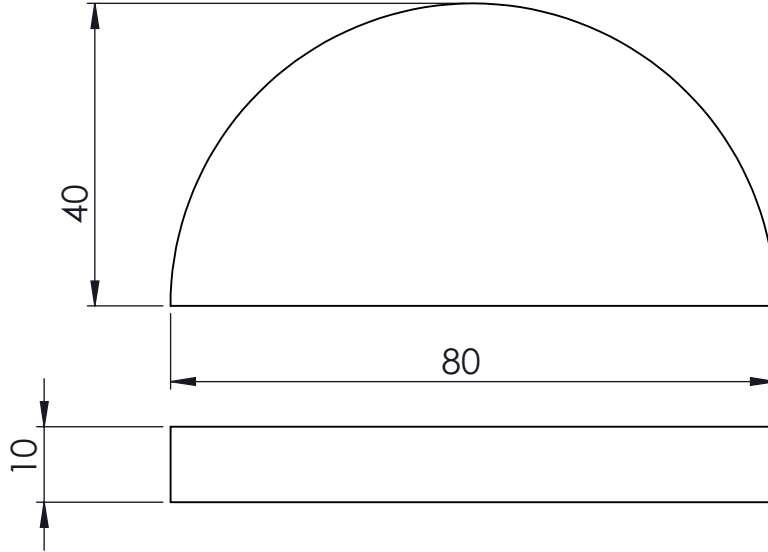

4 ADET


**6TON AKÜ KOFRASI
KAPAK 80V/864Ah**





Resim No:

E6-03

Rep. :

03-04

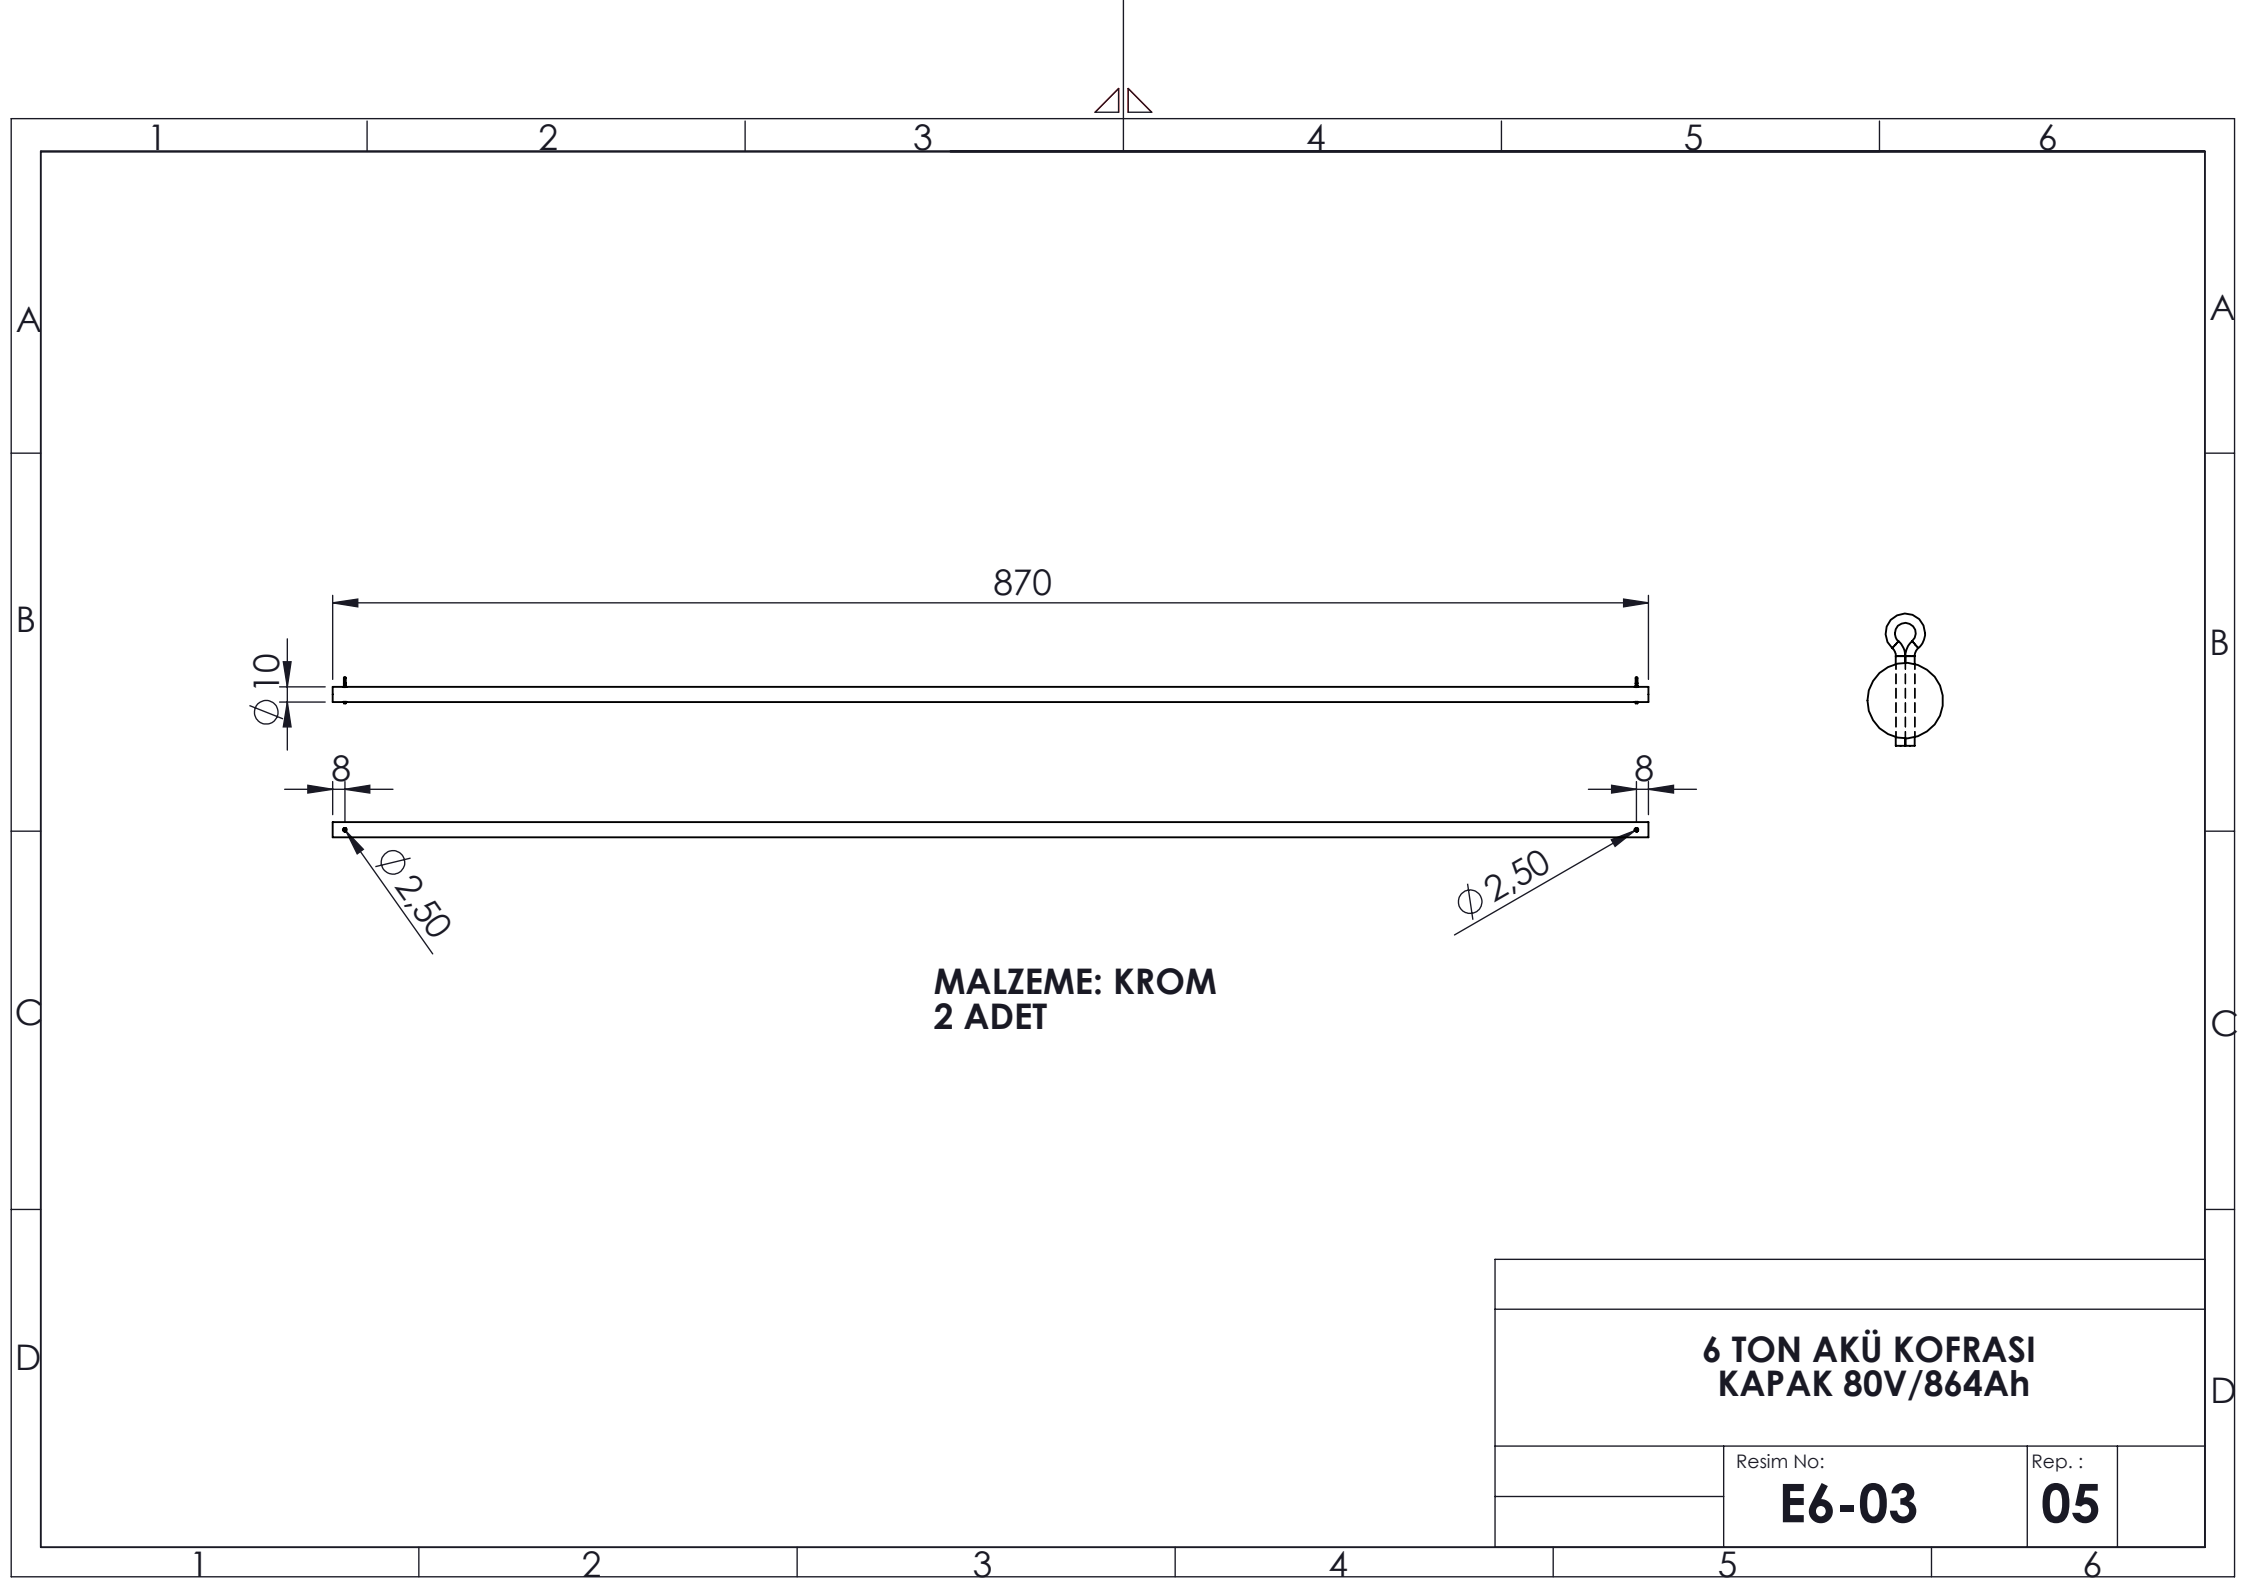

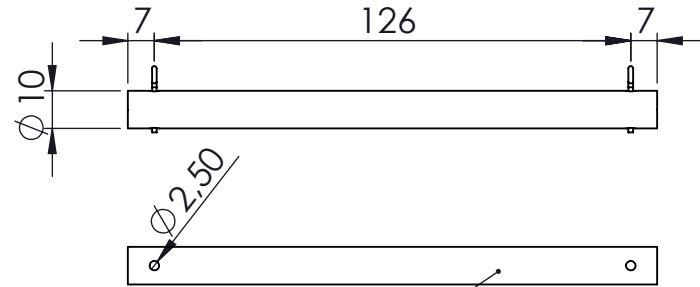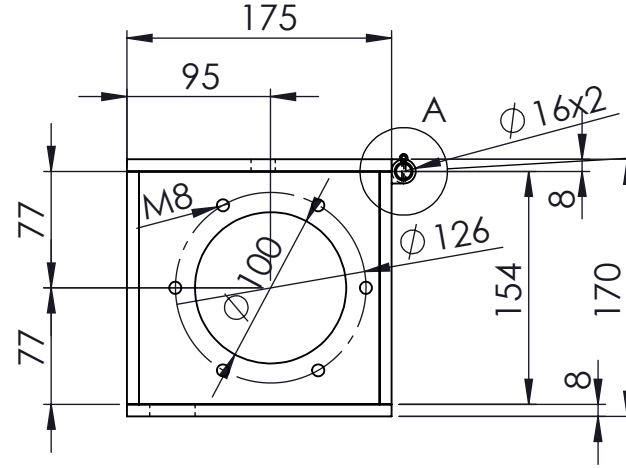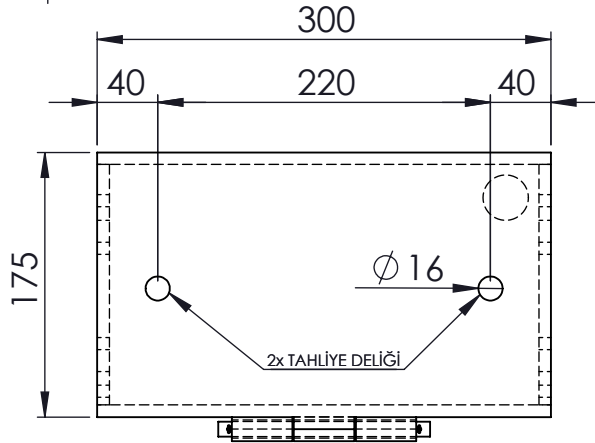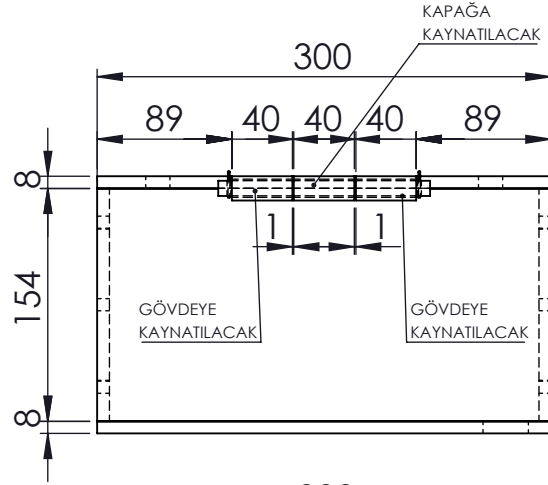


Ø 11 PASLANMAZ MİL

6 TON AKÜ KOFRASI
GÖVDE ve ELEMANLAR
80V/864Ah



Resim No:

E6-04

Rep. :

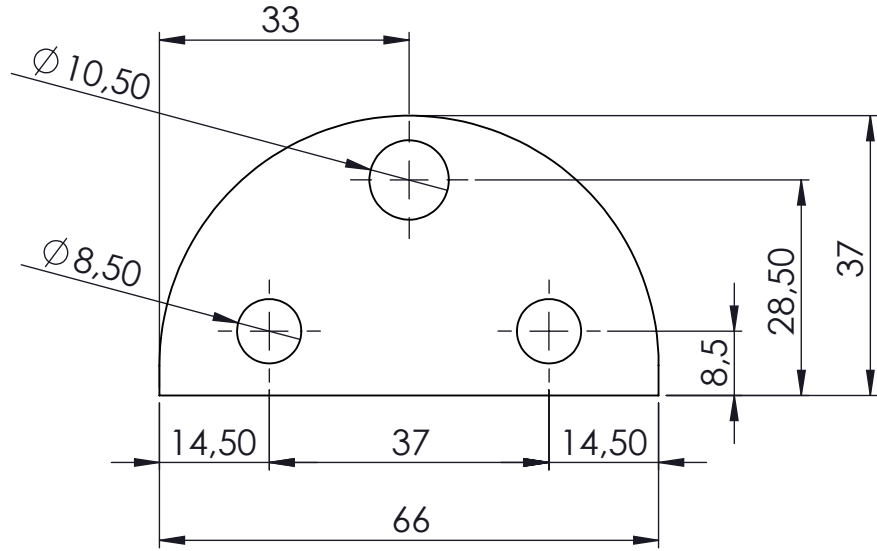

KALINLIK: 8mm
4 ADET

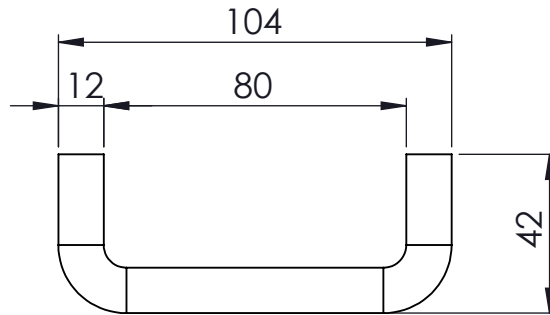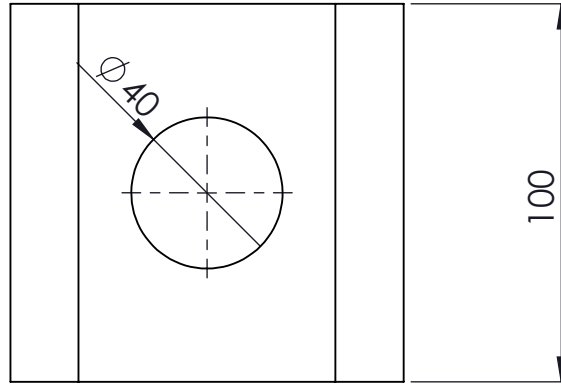


4 ADET


6TON AKÜ KOFRASI
GÖVDE ve ELEMANLAR
80V/864Ah

Resim No:

E6-05

Rep. :


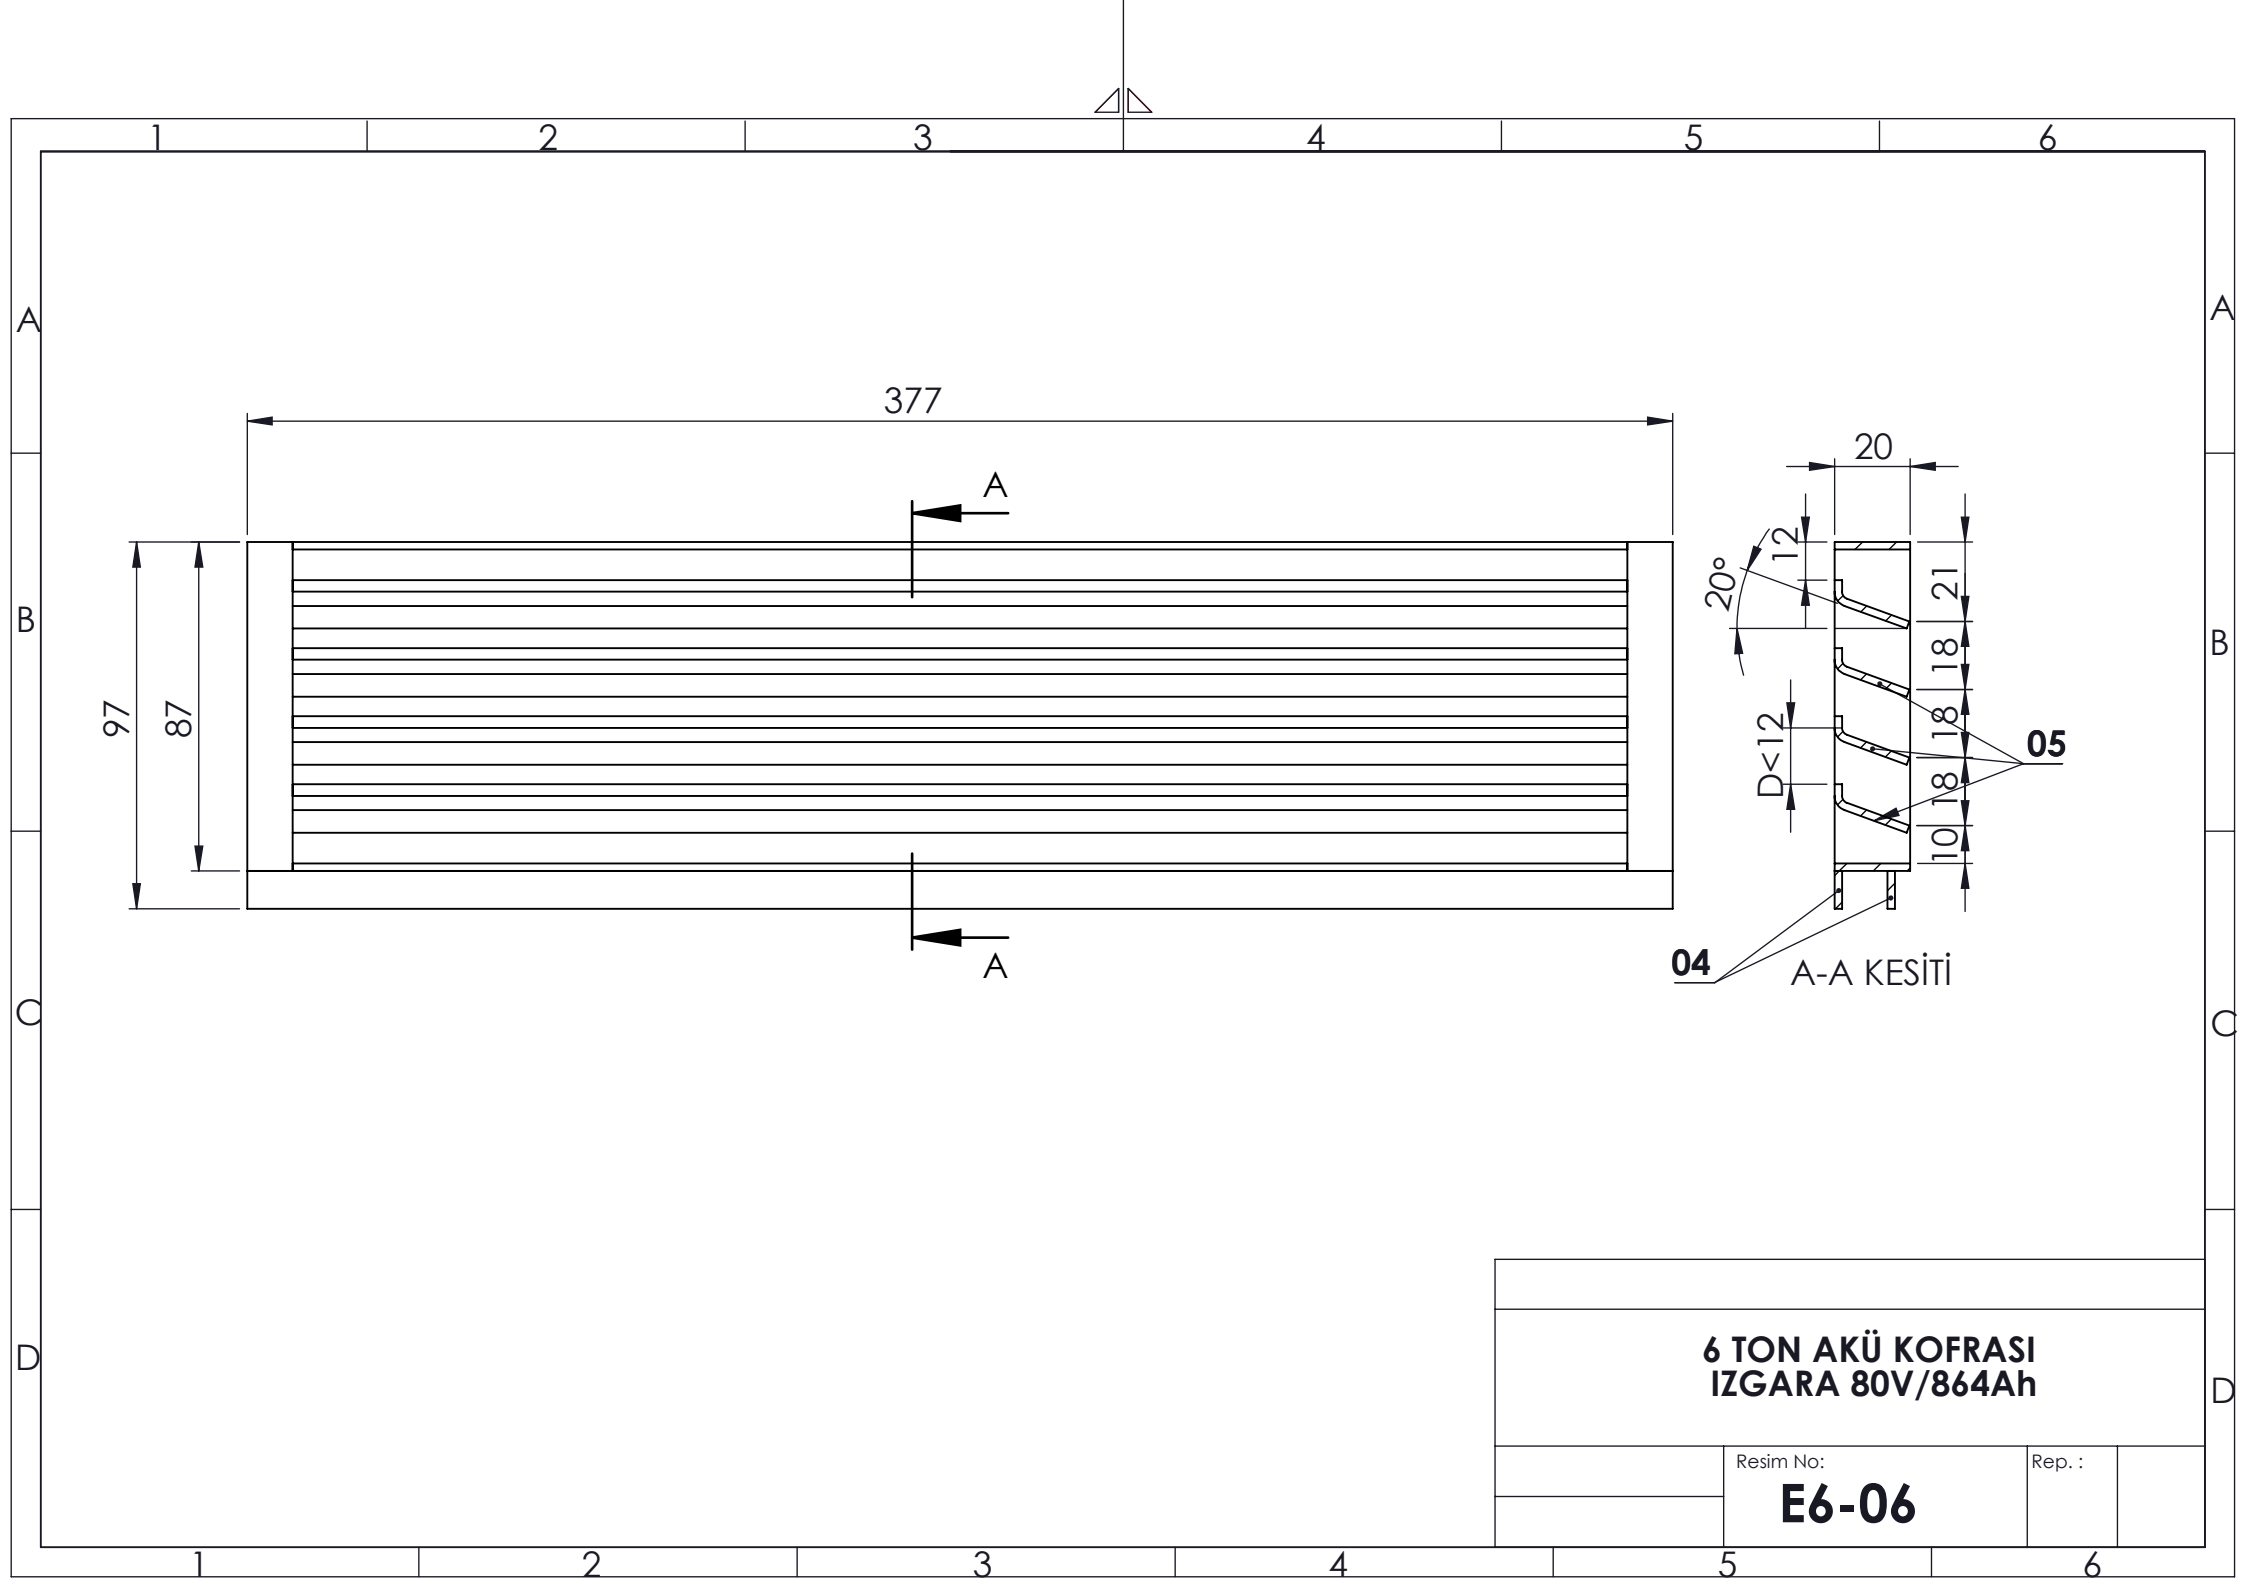


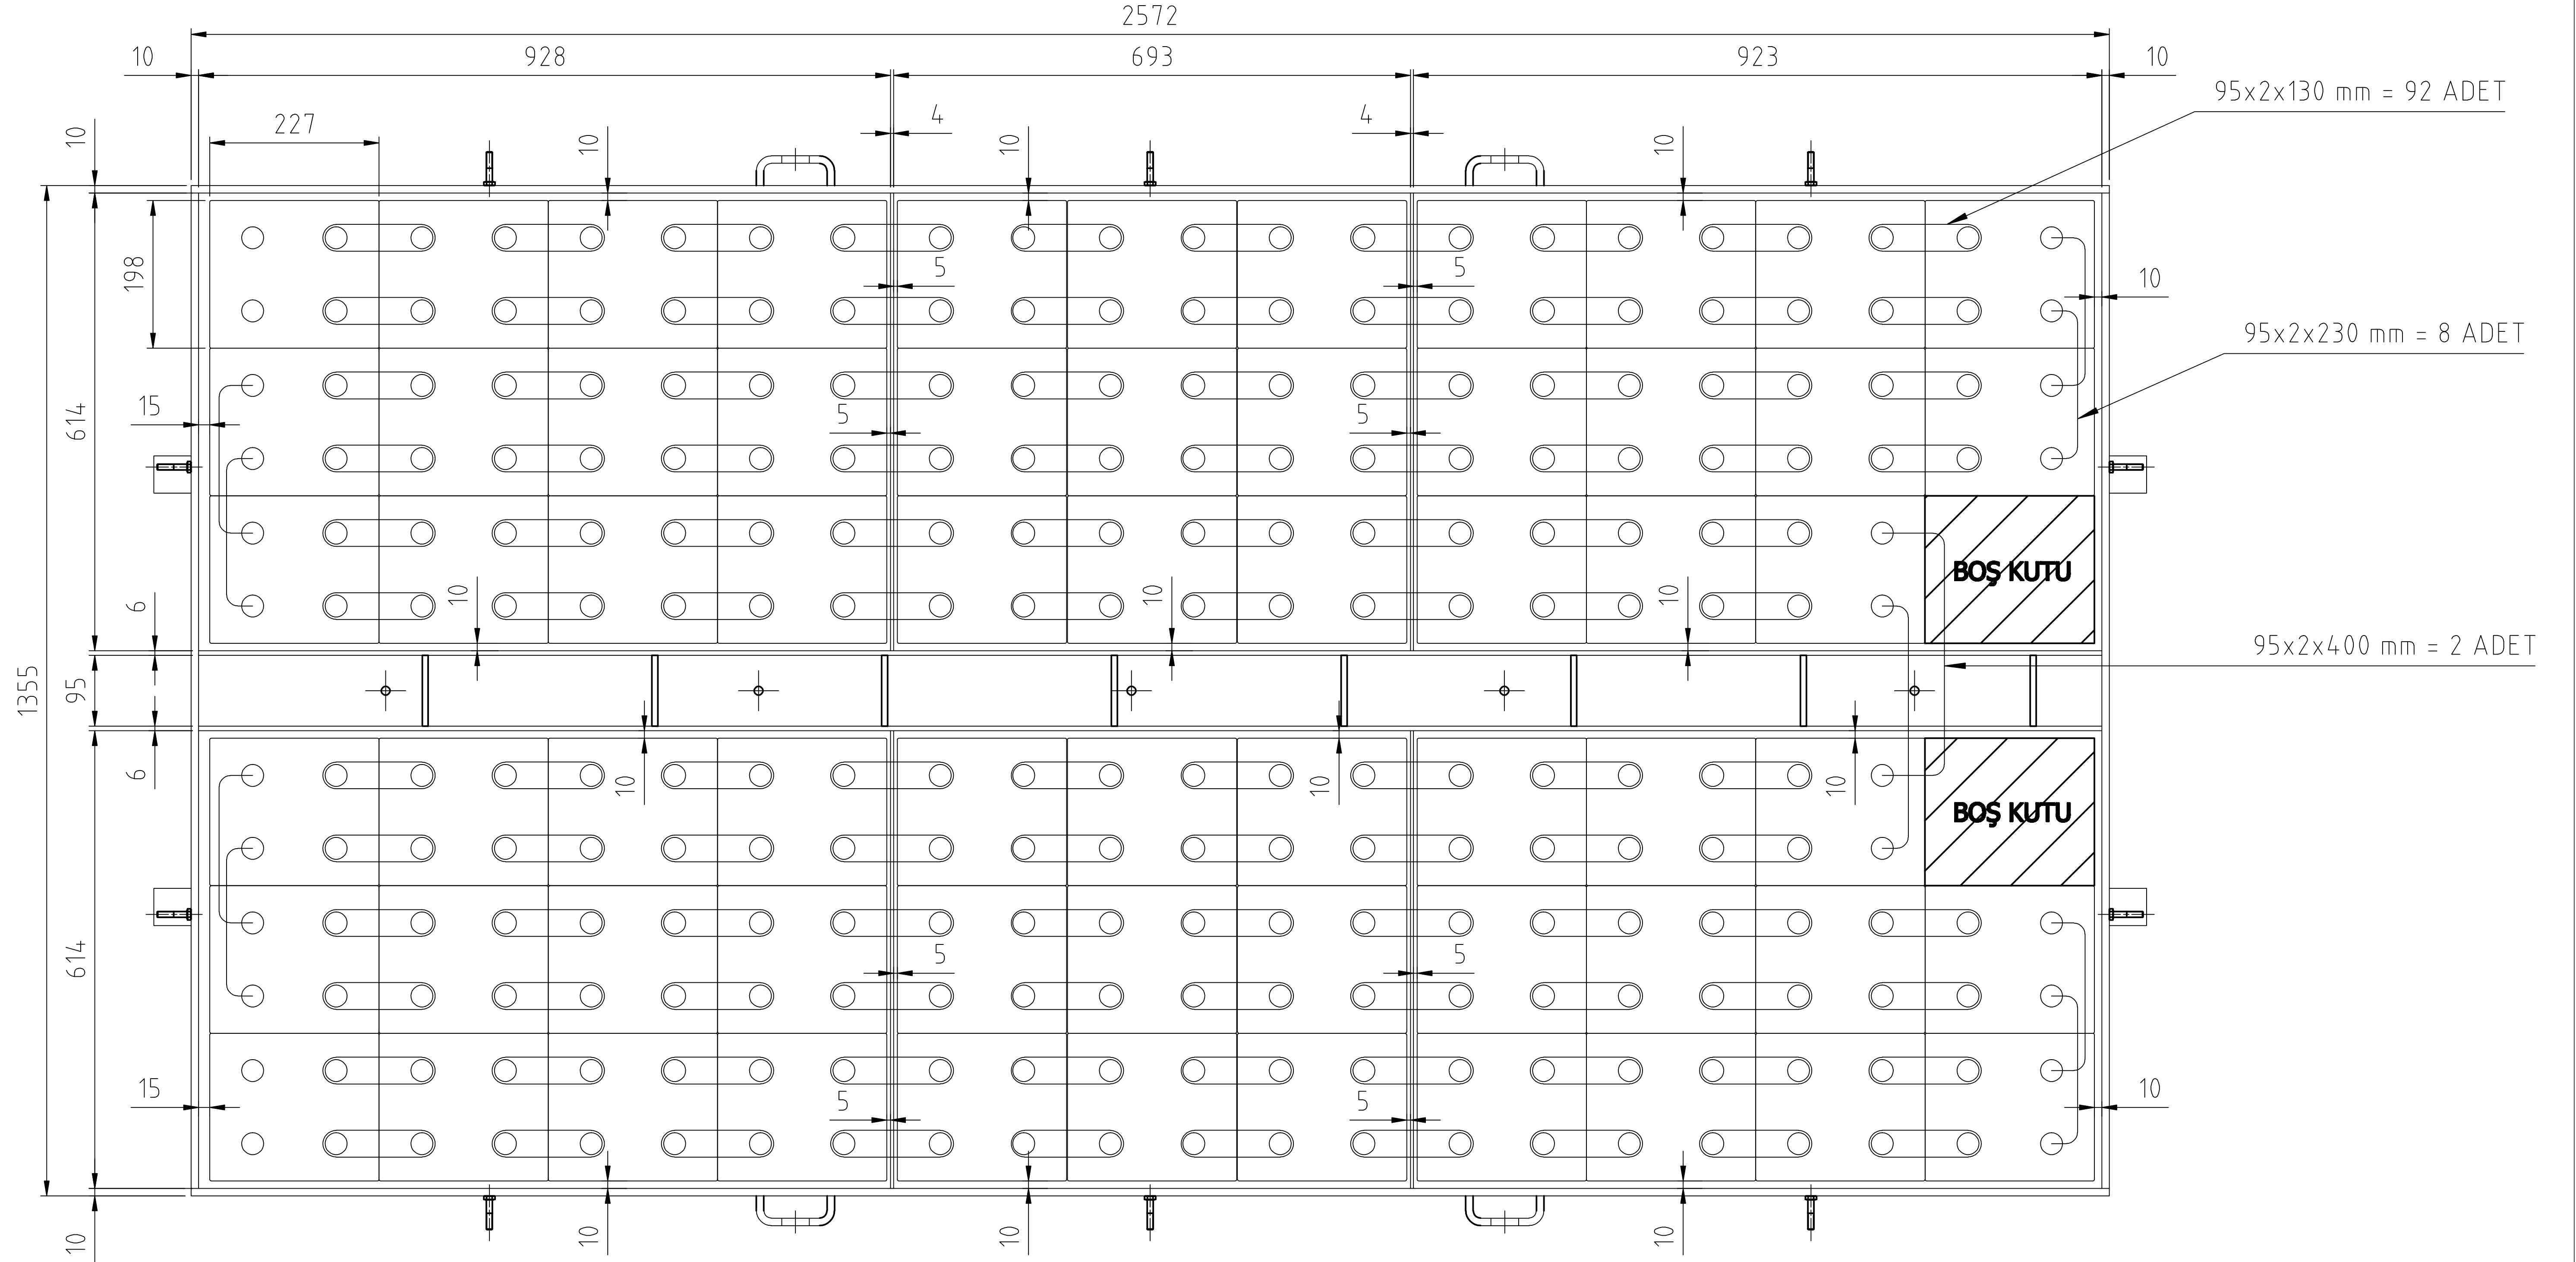

**17 TON 128V/1305 Ah
AKÜ YERLEŞİM RESMİ**

Resim No:
E17-00


Rep. :
-

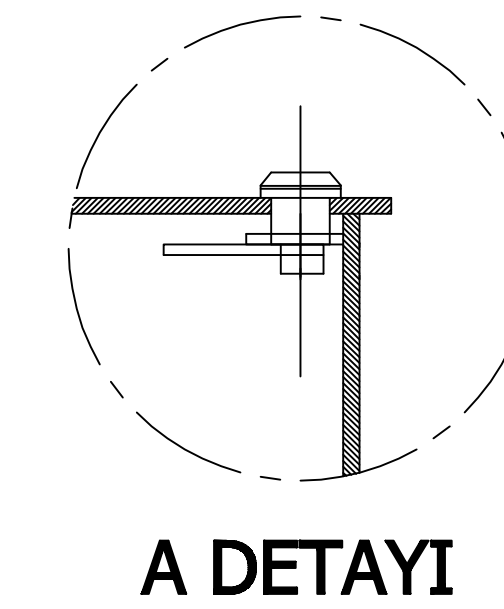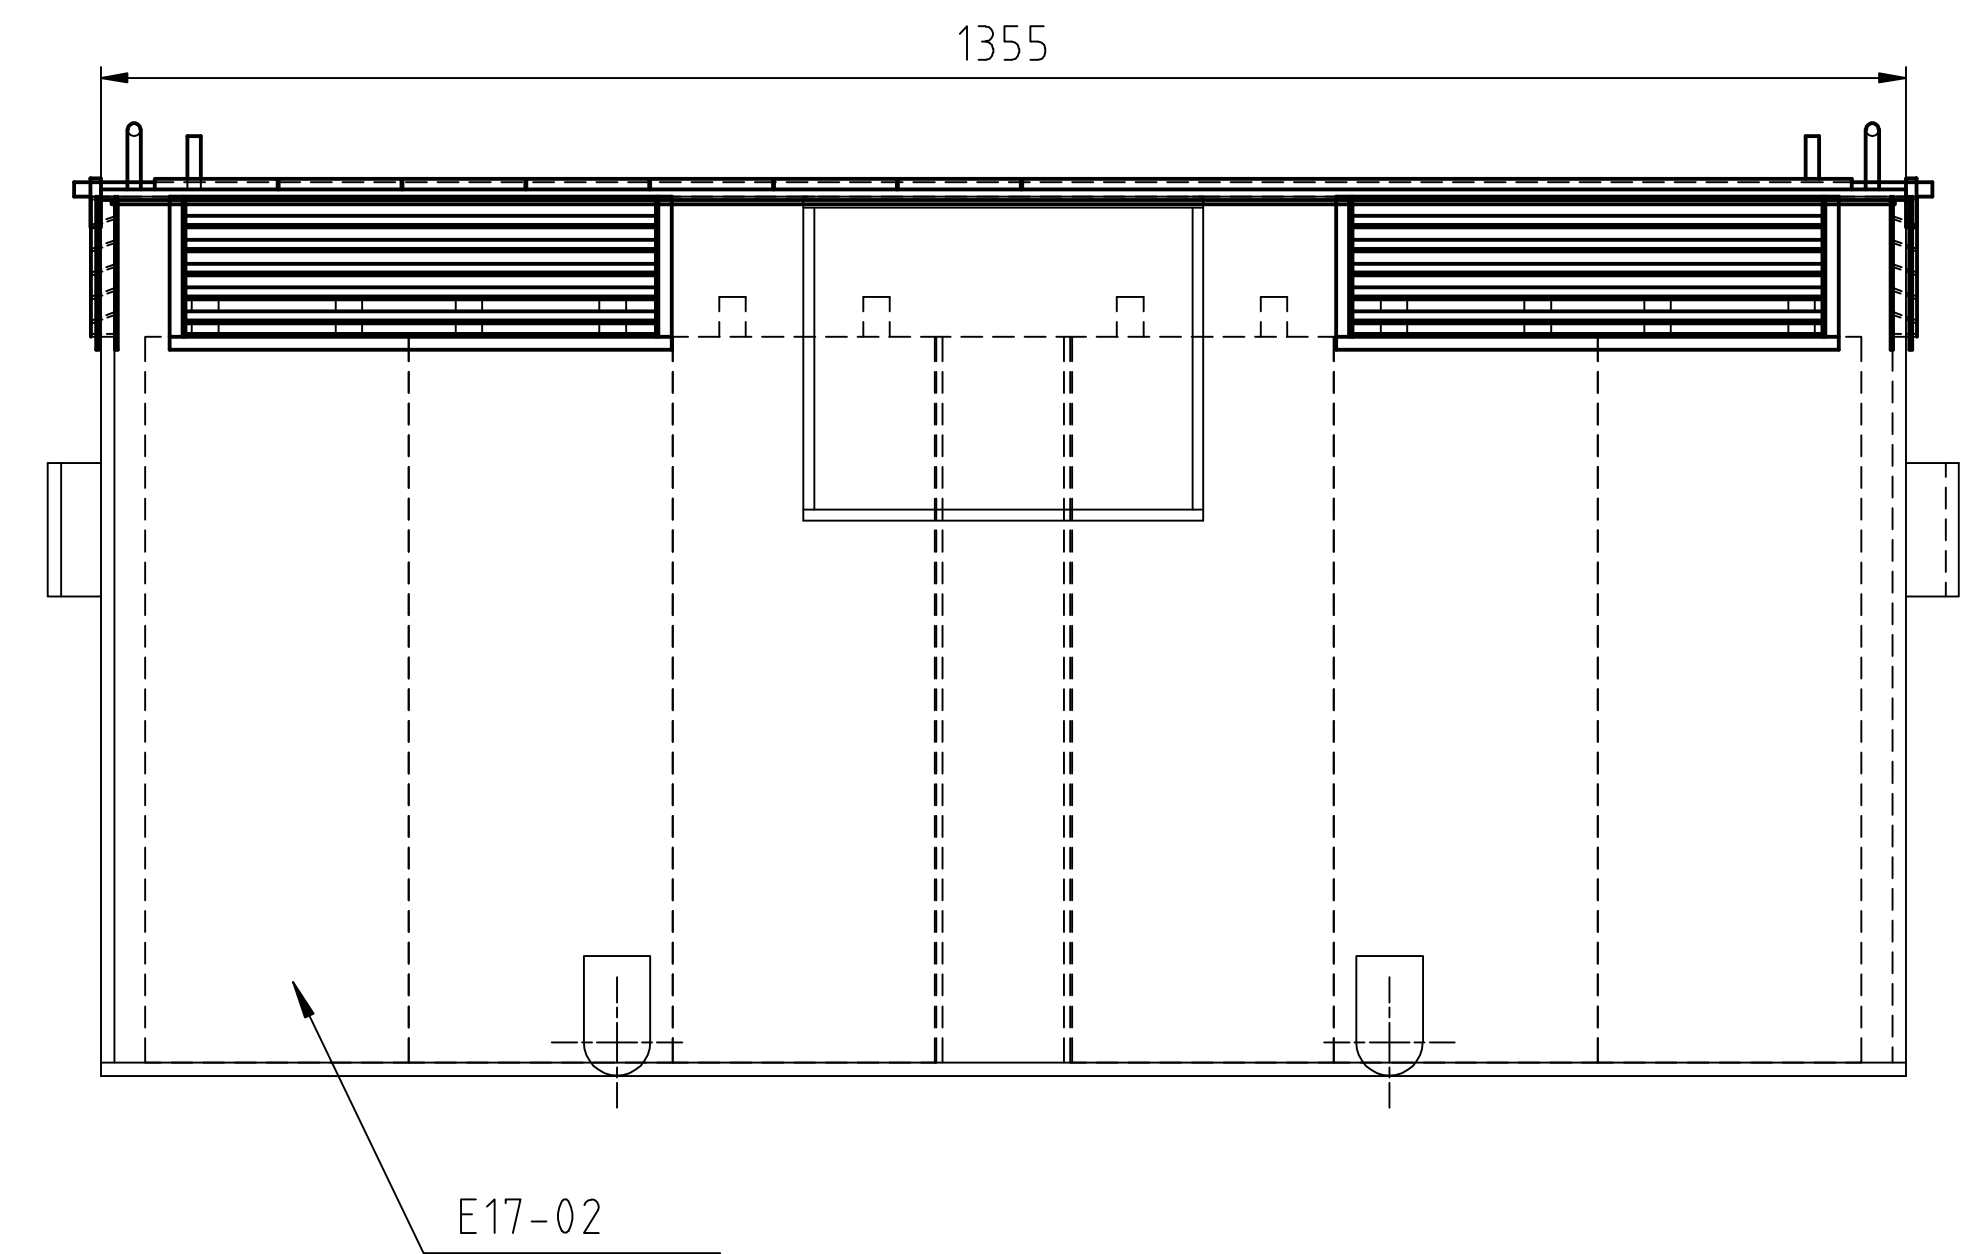

**17 TON AKÜ KOFRASI
GÖVDE ve ELEMANLAR
128V/1305 Ah**

Resim No:
E17-01

Rep. :	
-	





B BAKIŞI

**17 TON AKÜ KOFRASI
GÖVDE ve ELEMANLAR
128V/1305 Ah**

Resim No:
E17-02

Rep. :	
-	

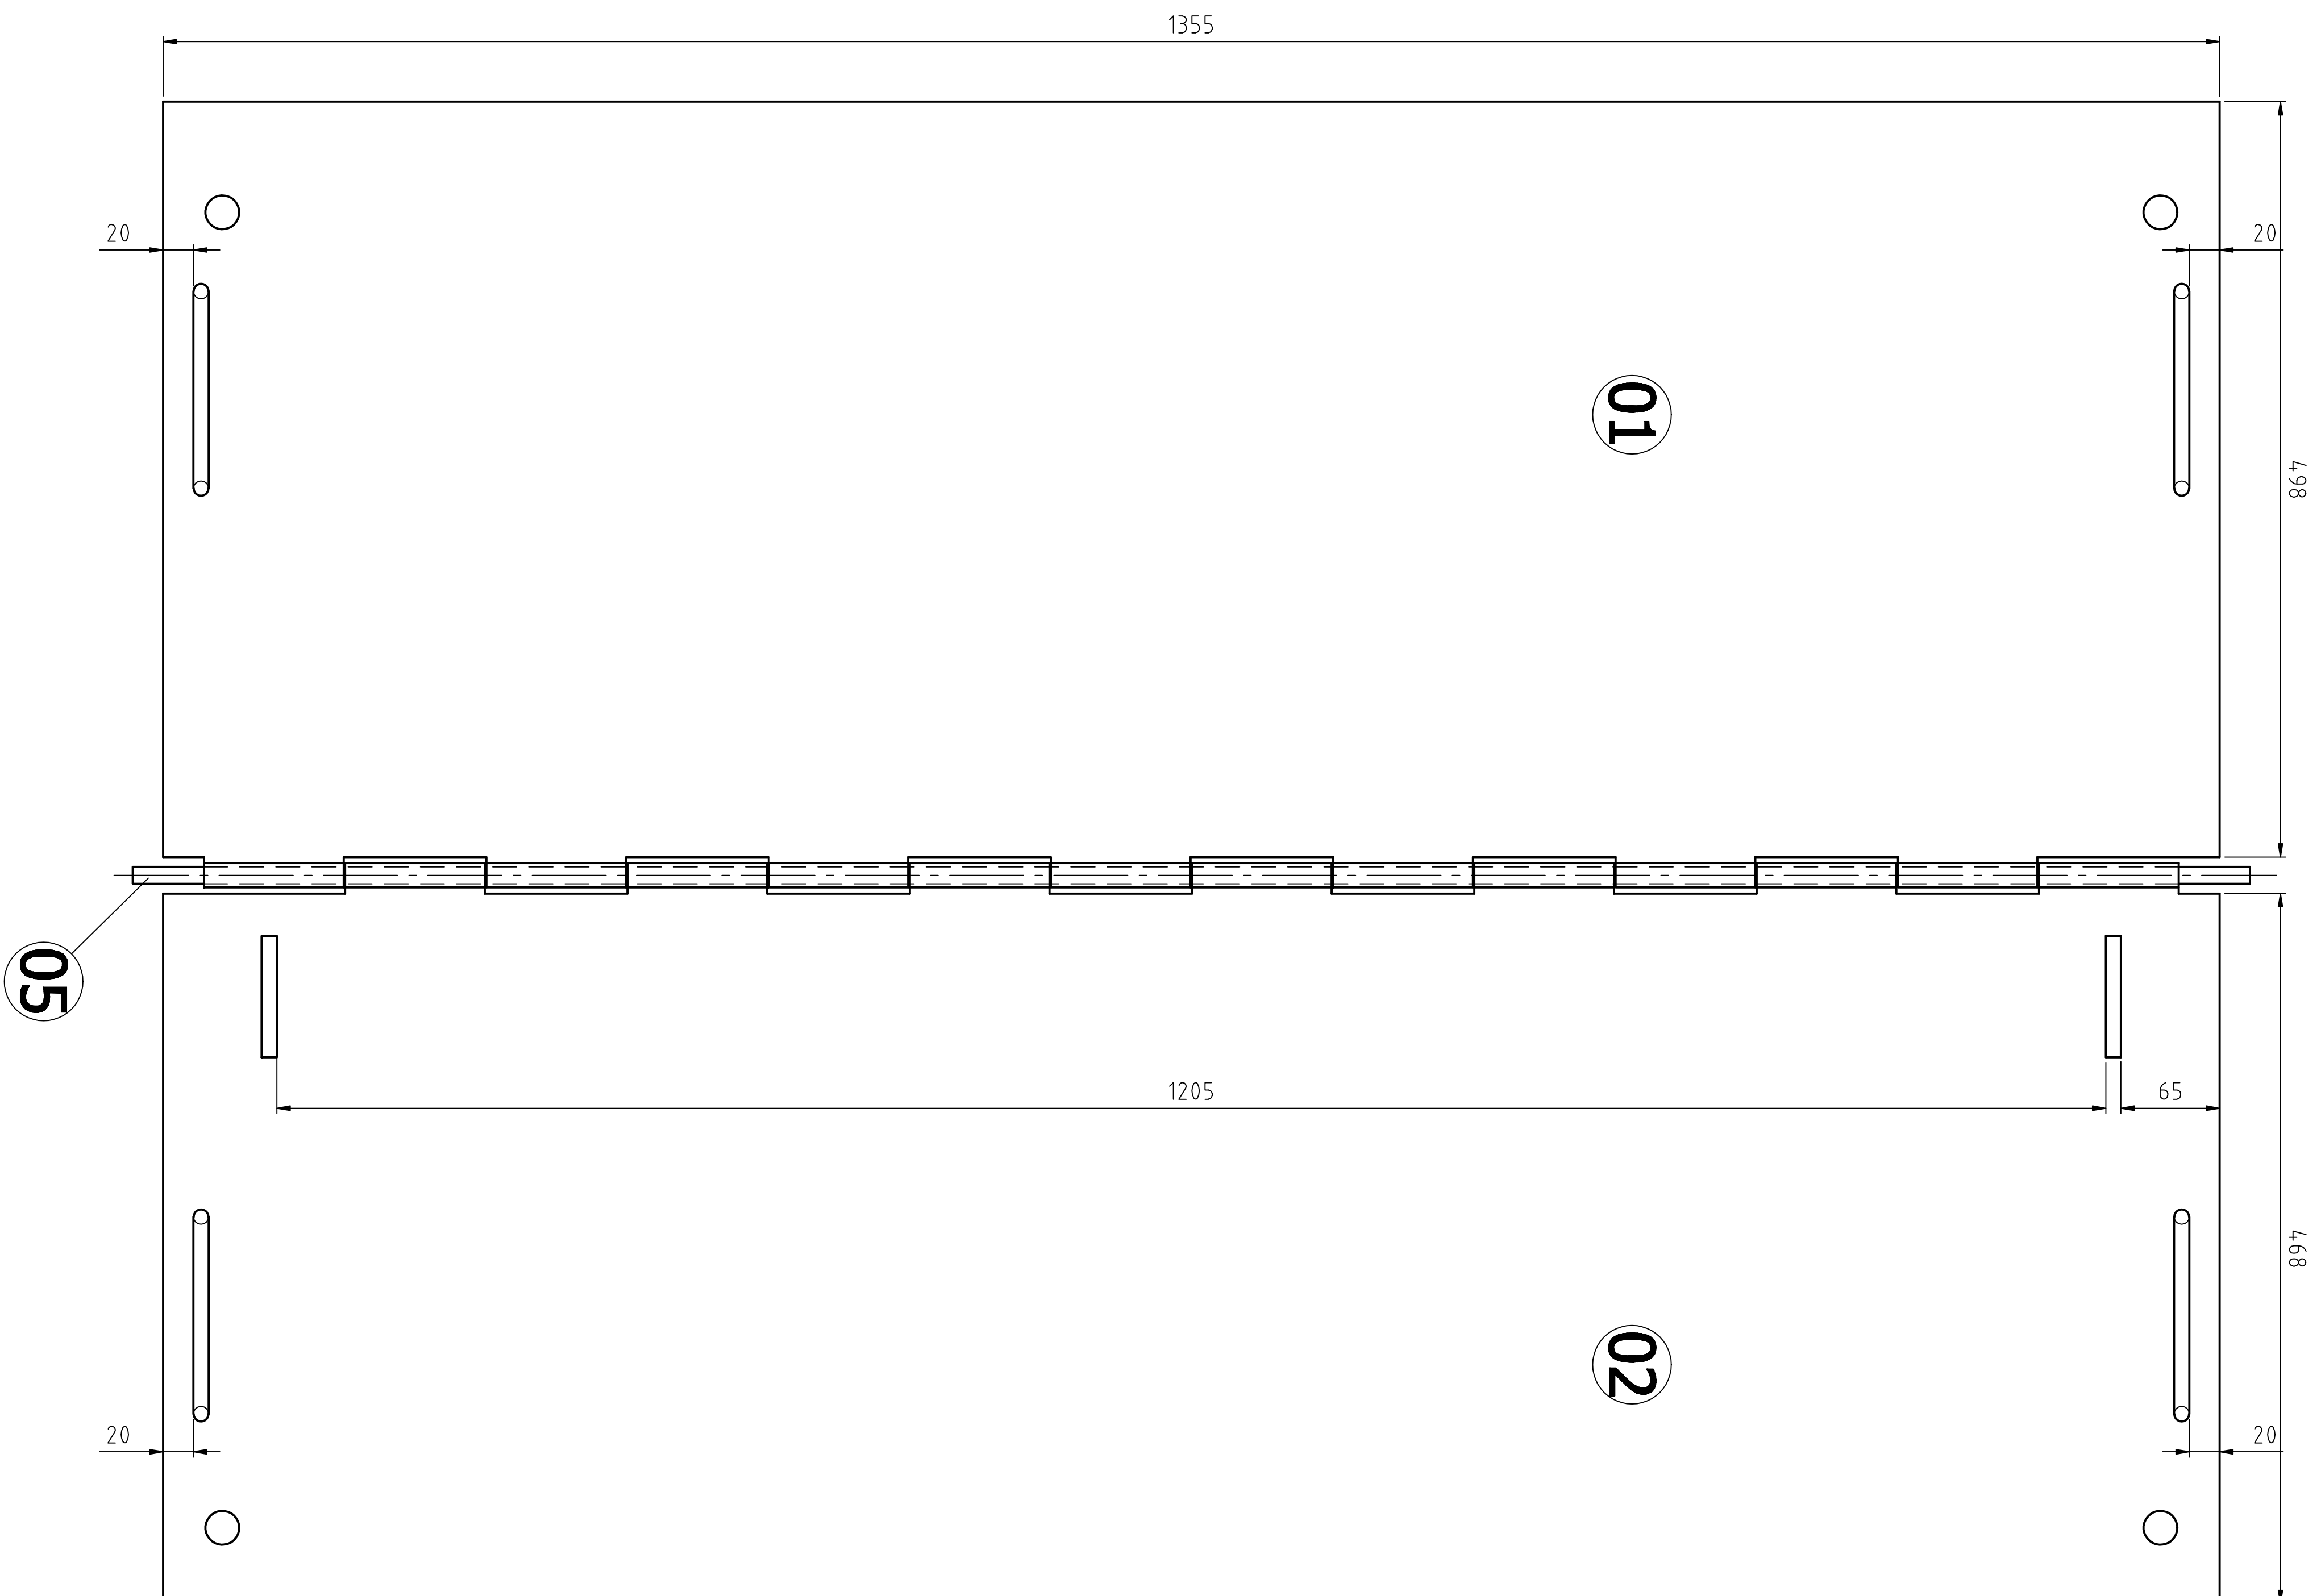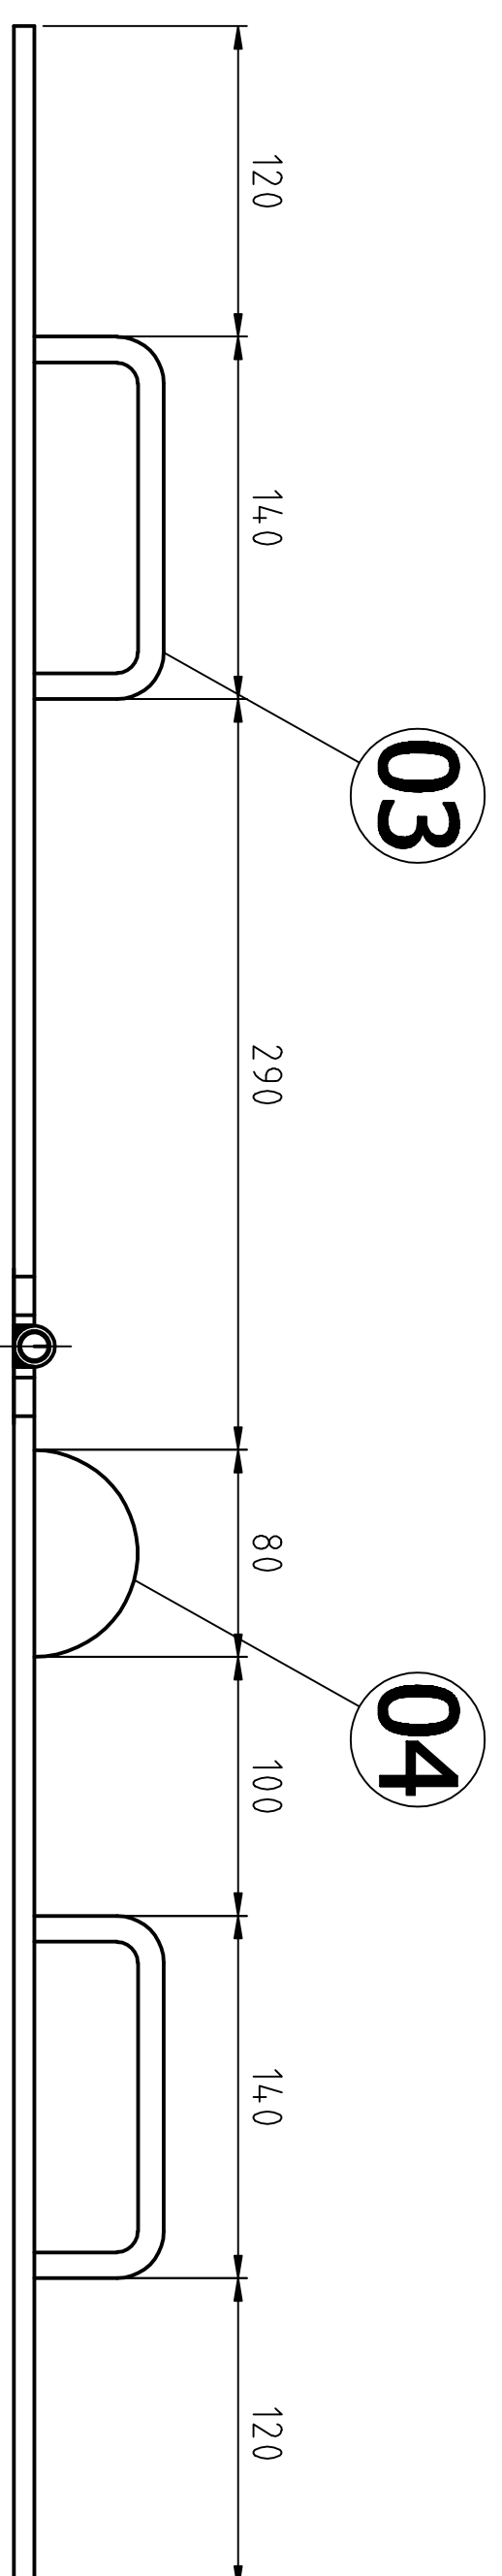



2 TAKIM

17 TON AKÜ KOFRA KAPAK 128V/1305 Ah

Resim No:


Rep.:

E17-03

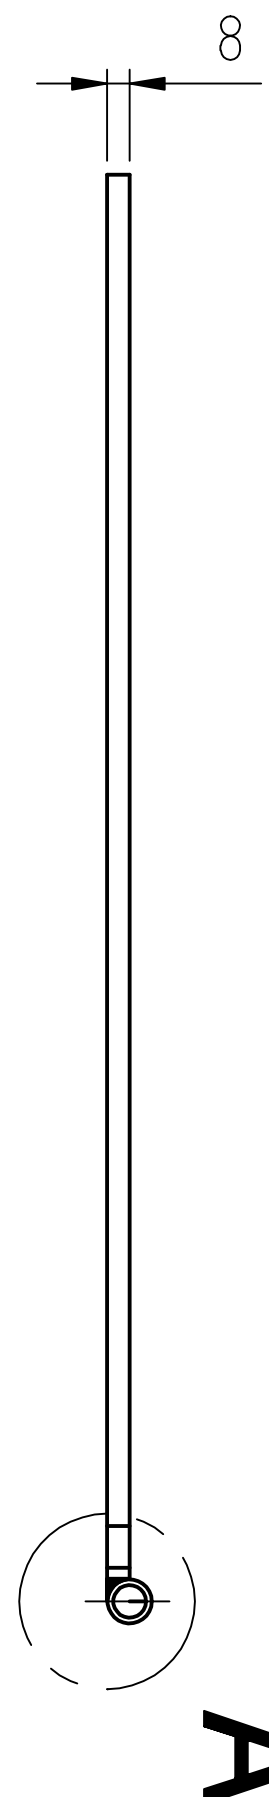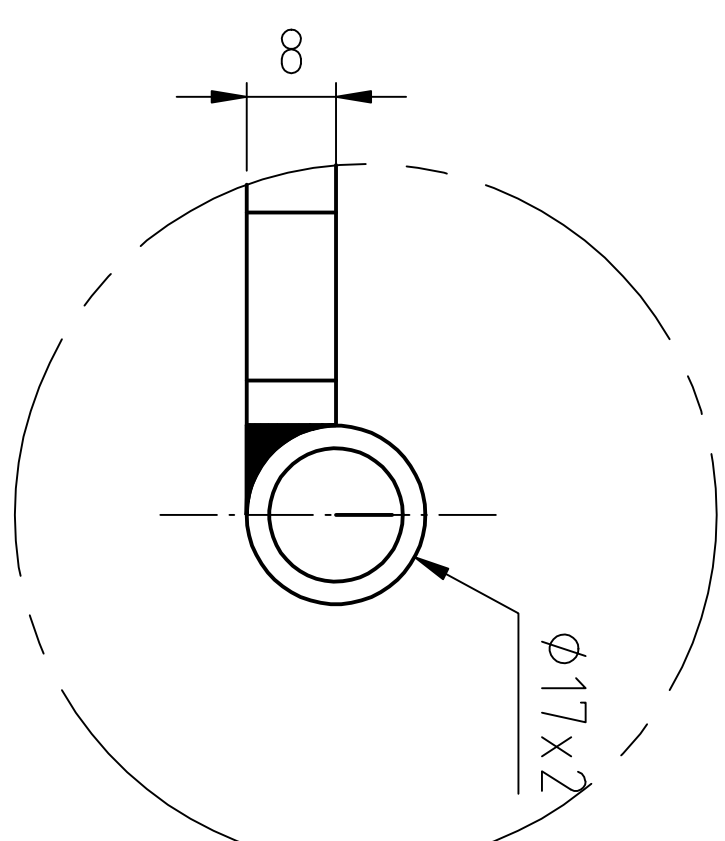

A

A DETAYI

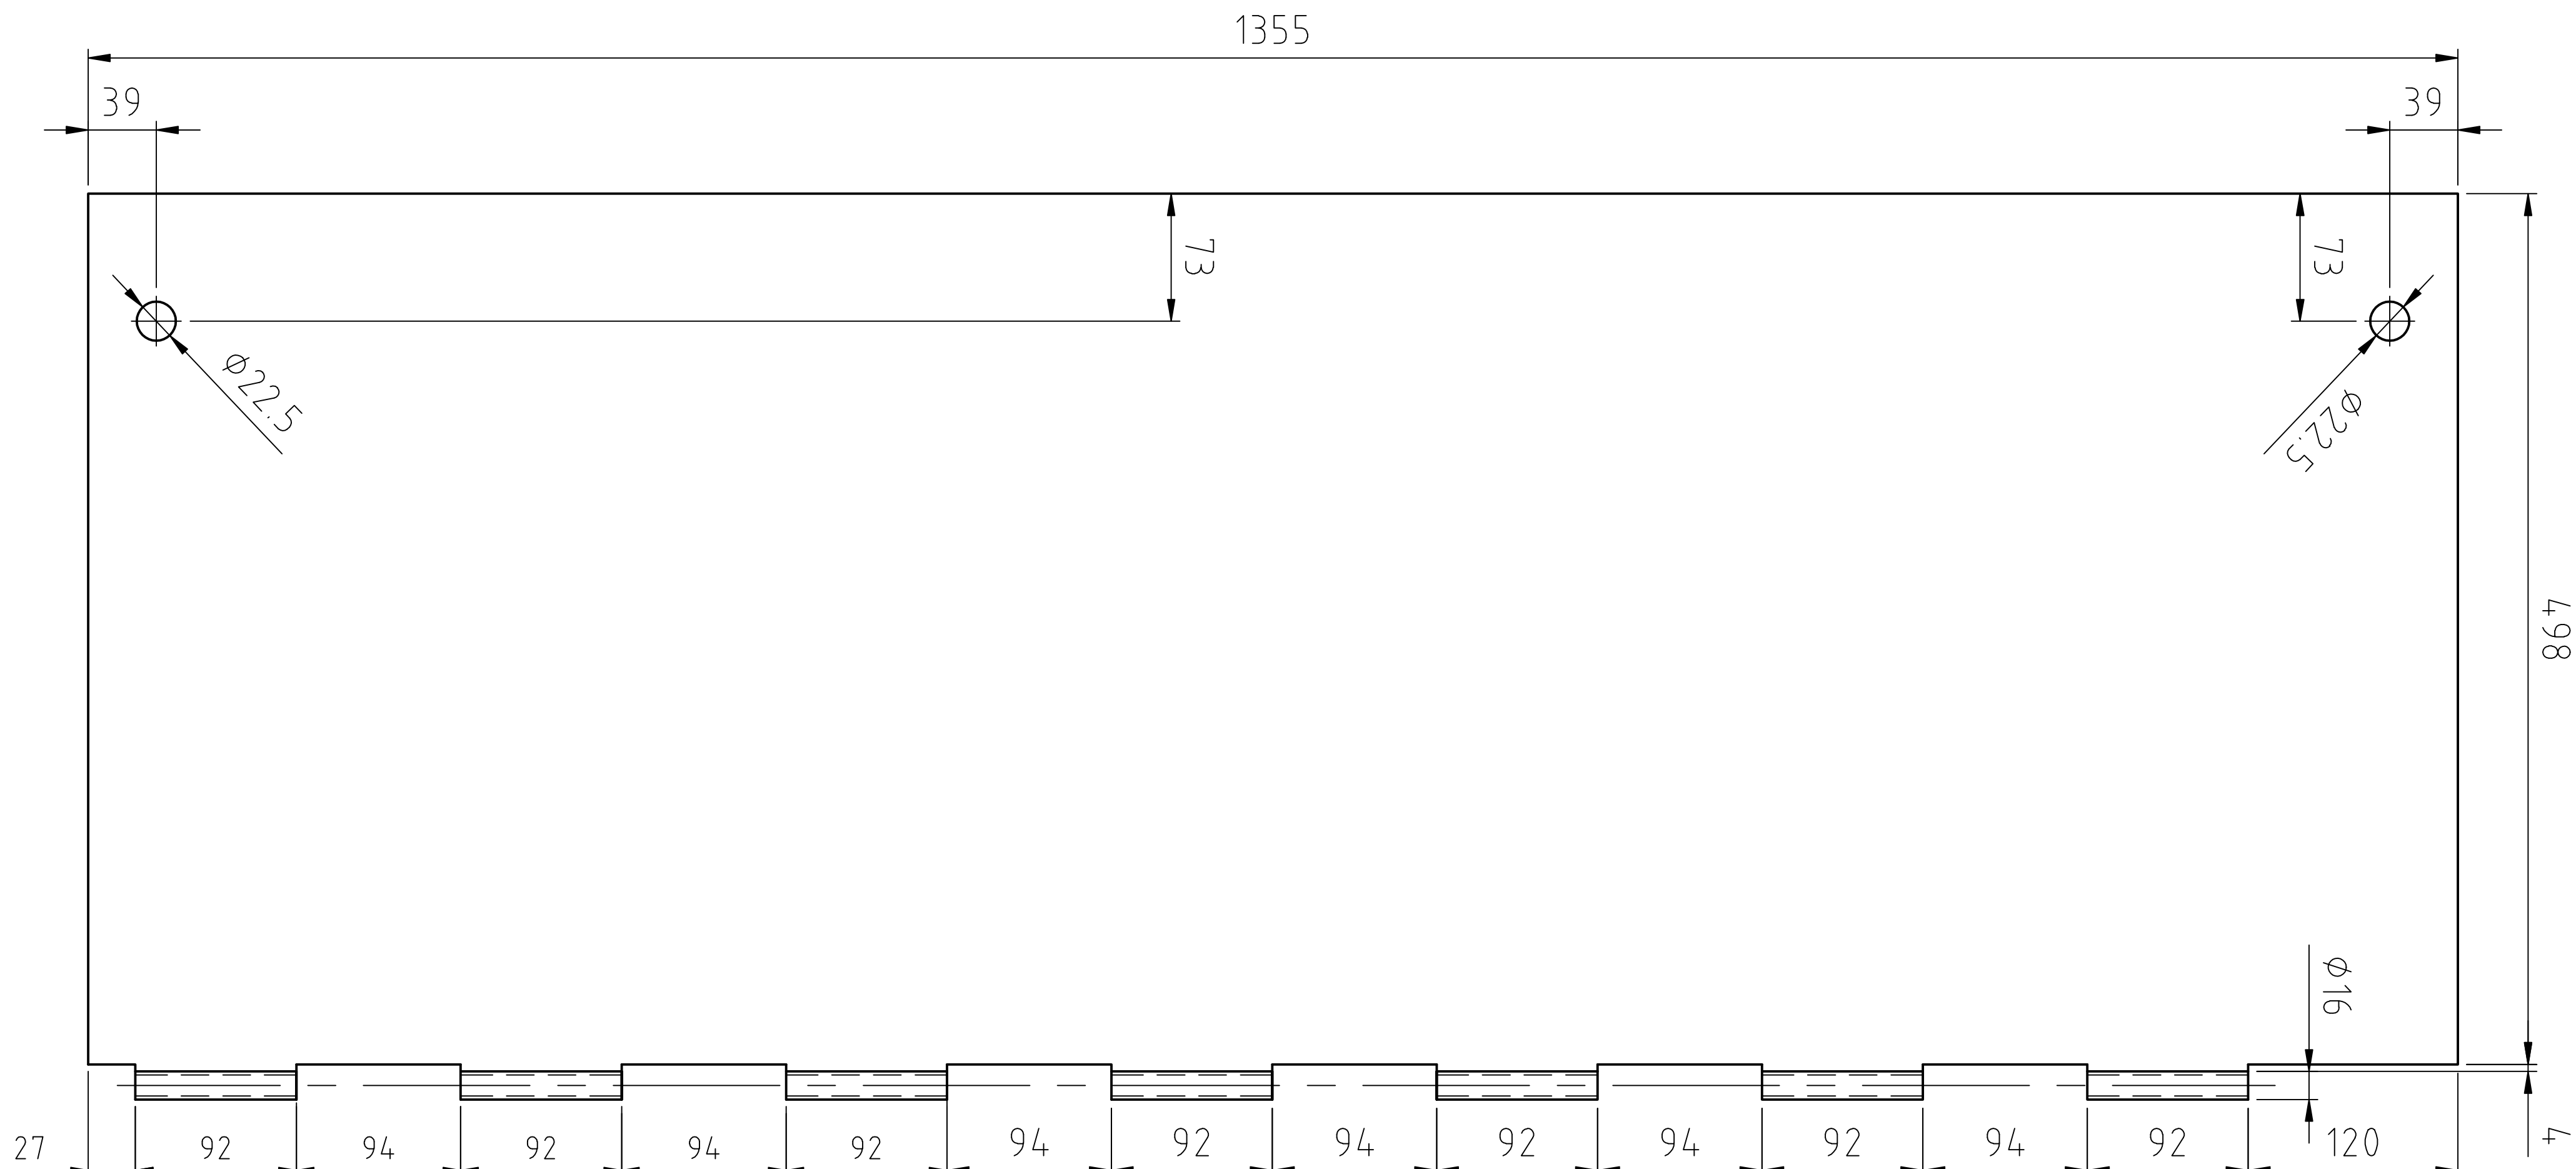

2 ADET


17 TON AKÜ KOFRASI
KAPAK 128V/1305 Ah

Resim No:

E17-03


Rep.:

01

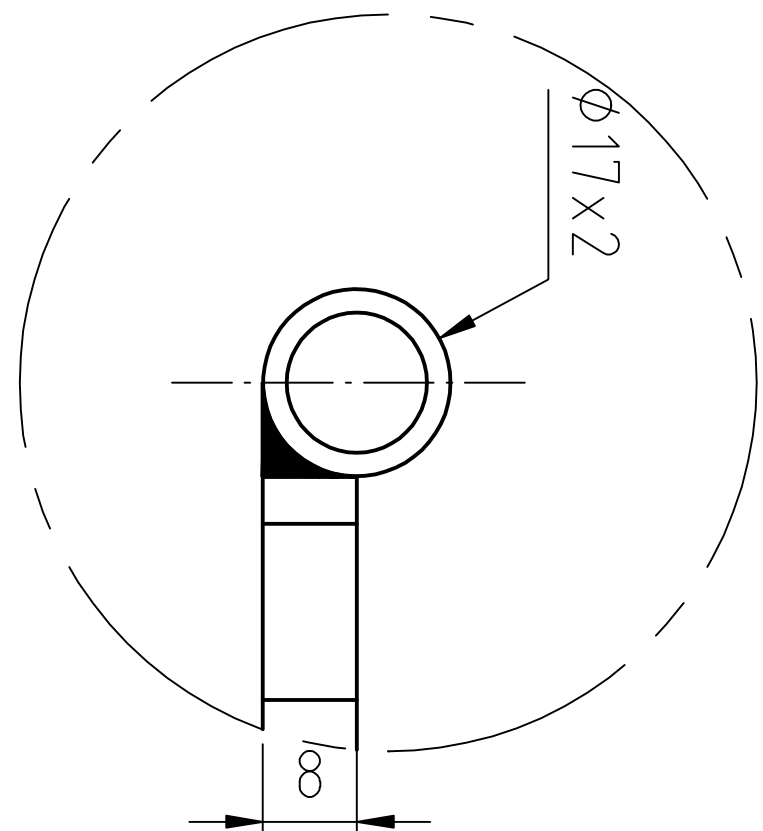

A DETAYI



2 ADET

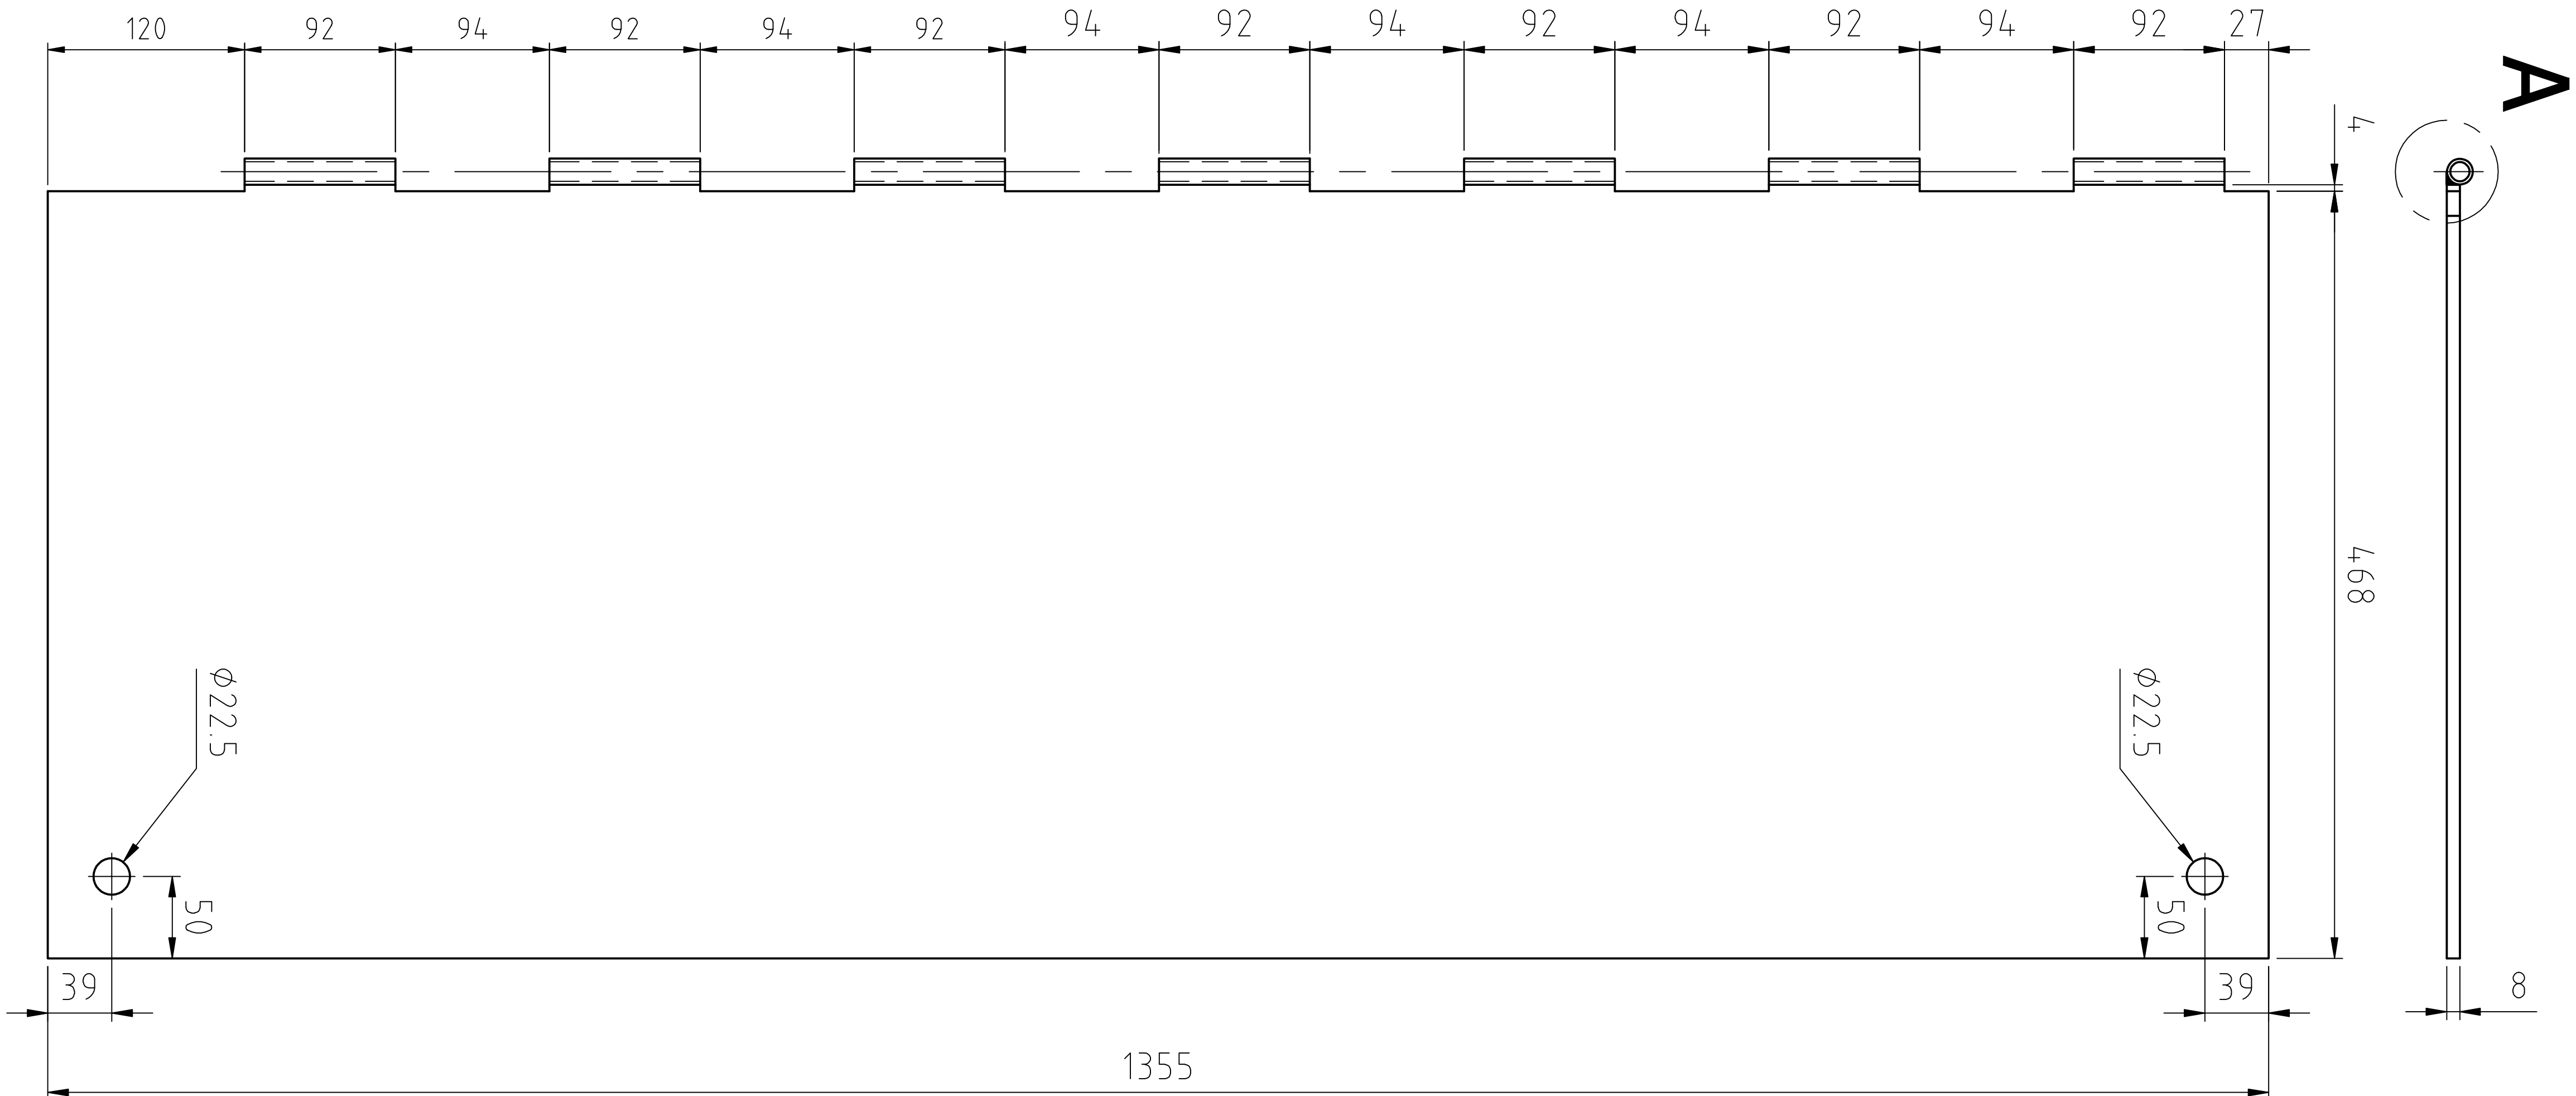



17 TON AKÜ KOFRASI
KAPAK 128V/1305 Ah

Resim No:
E17-03

Rep. :
02

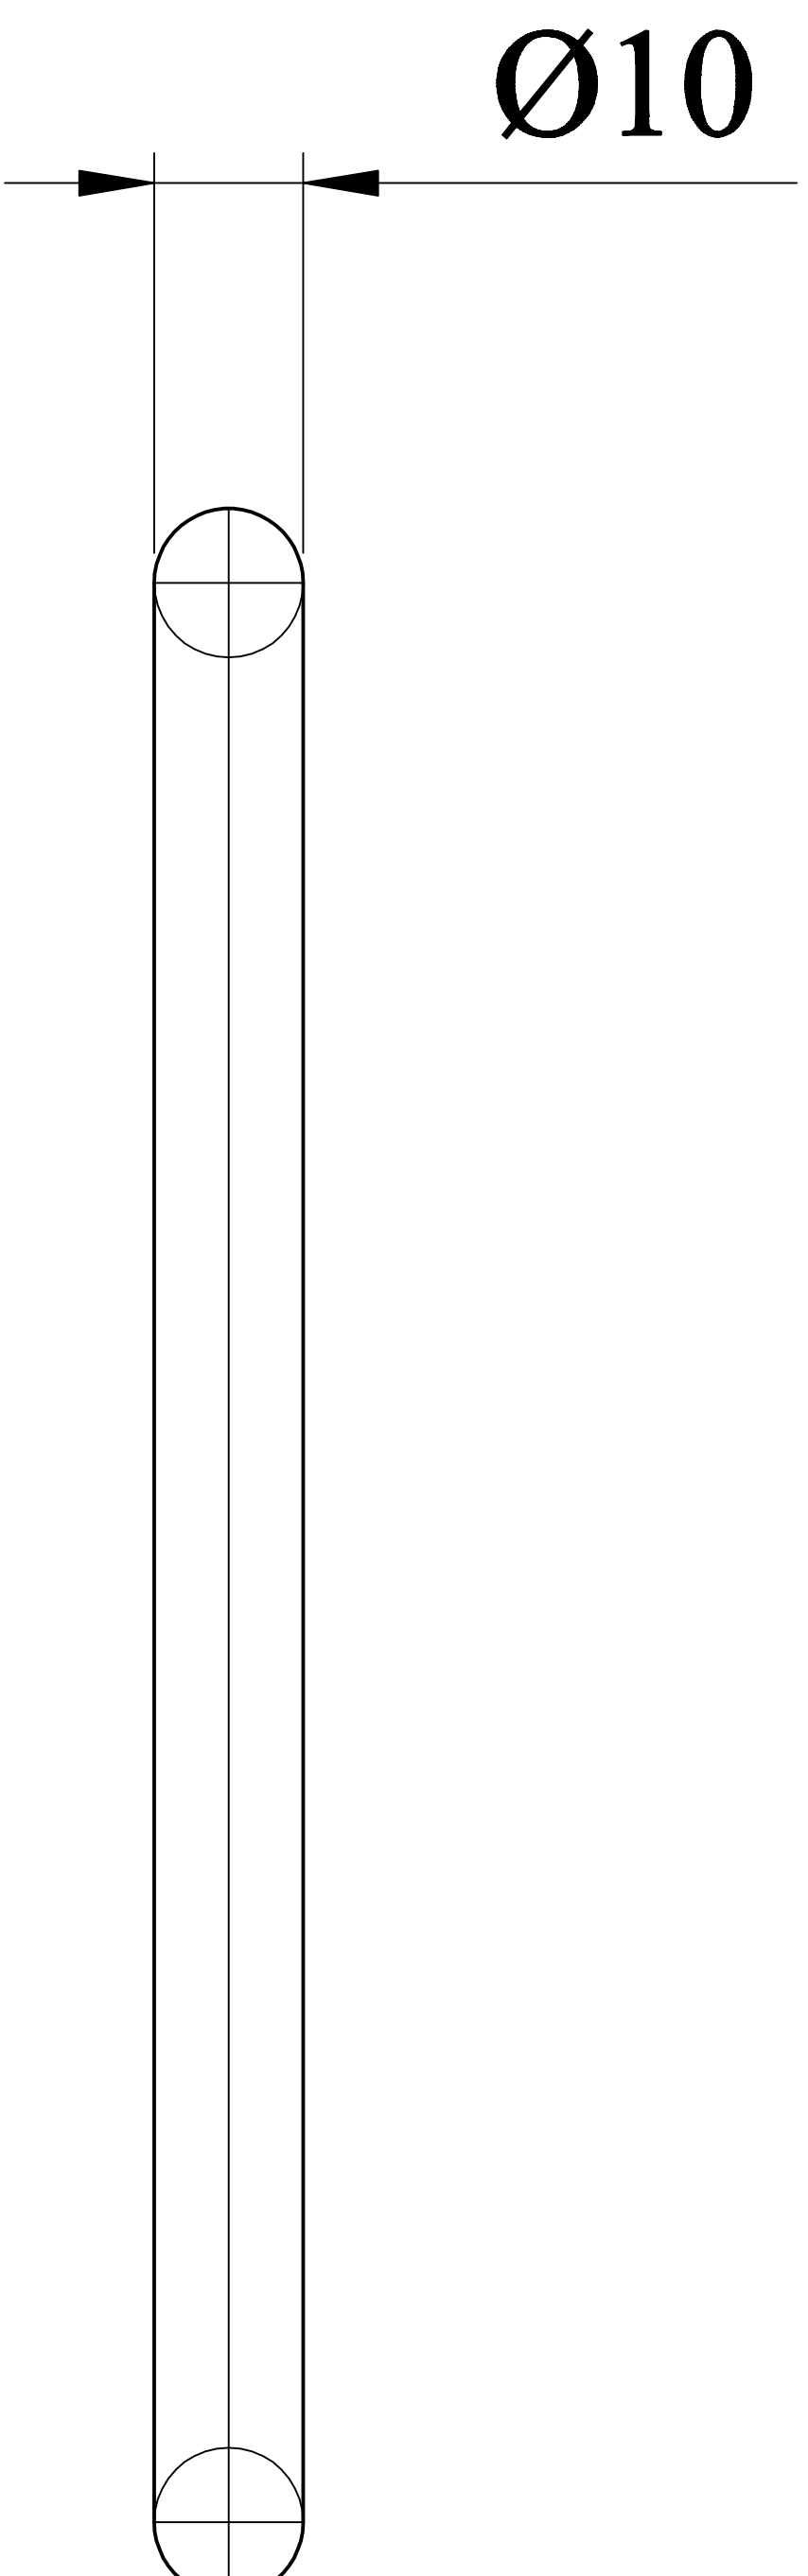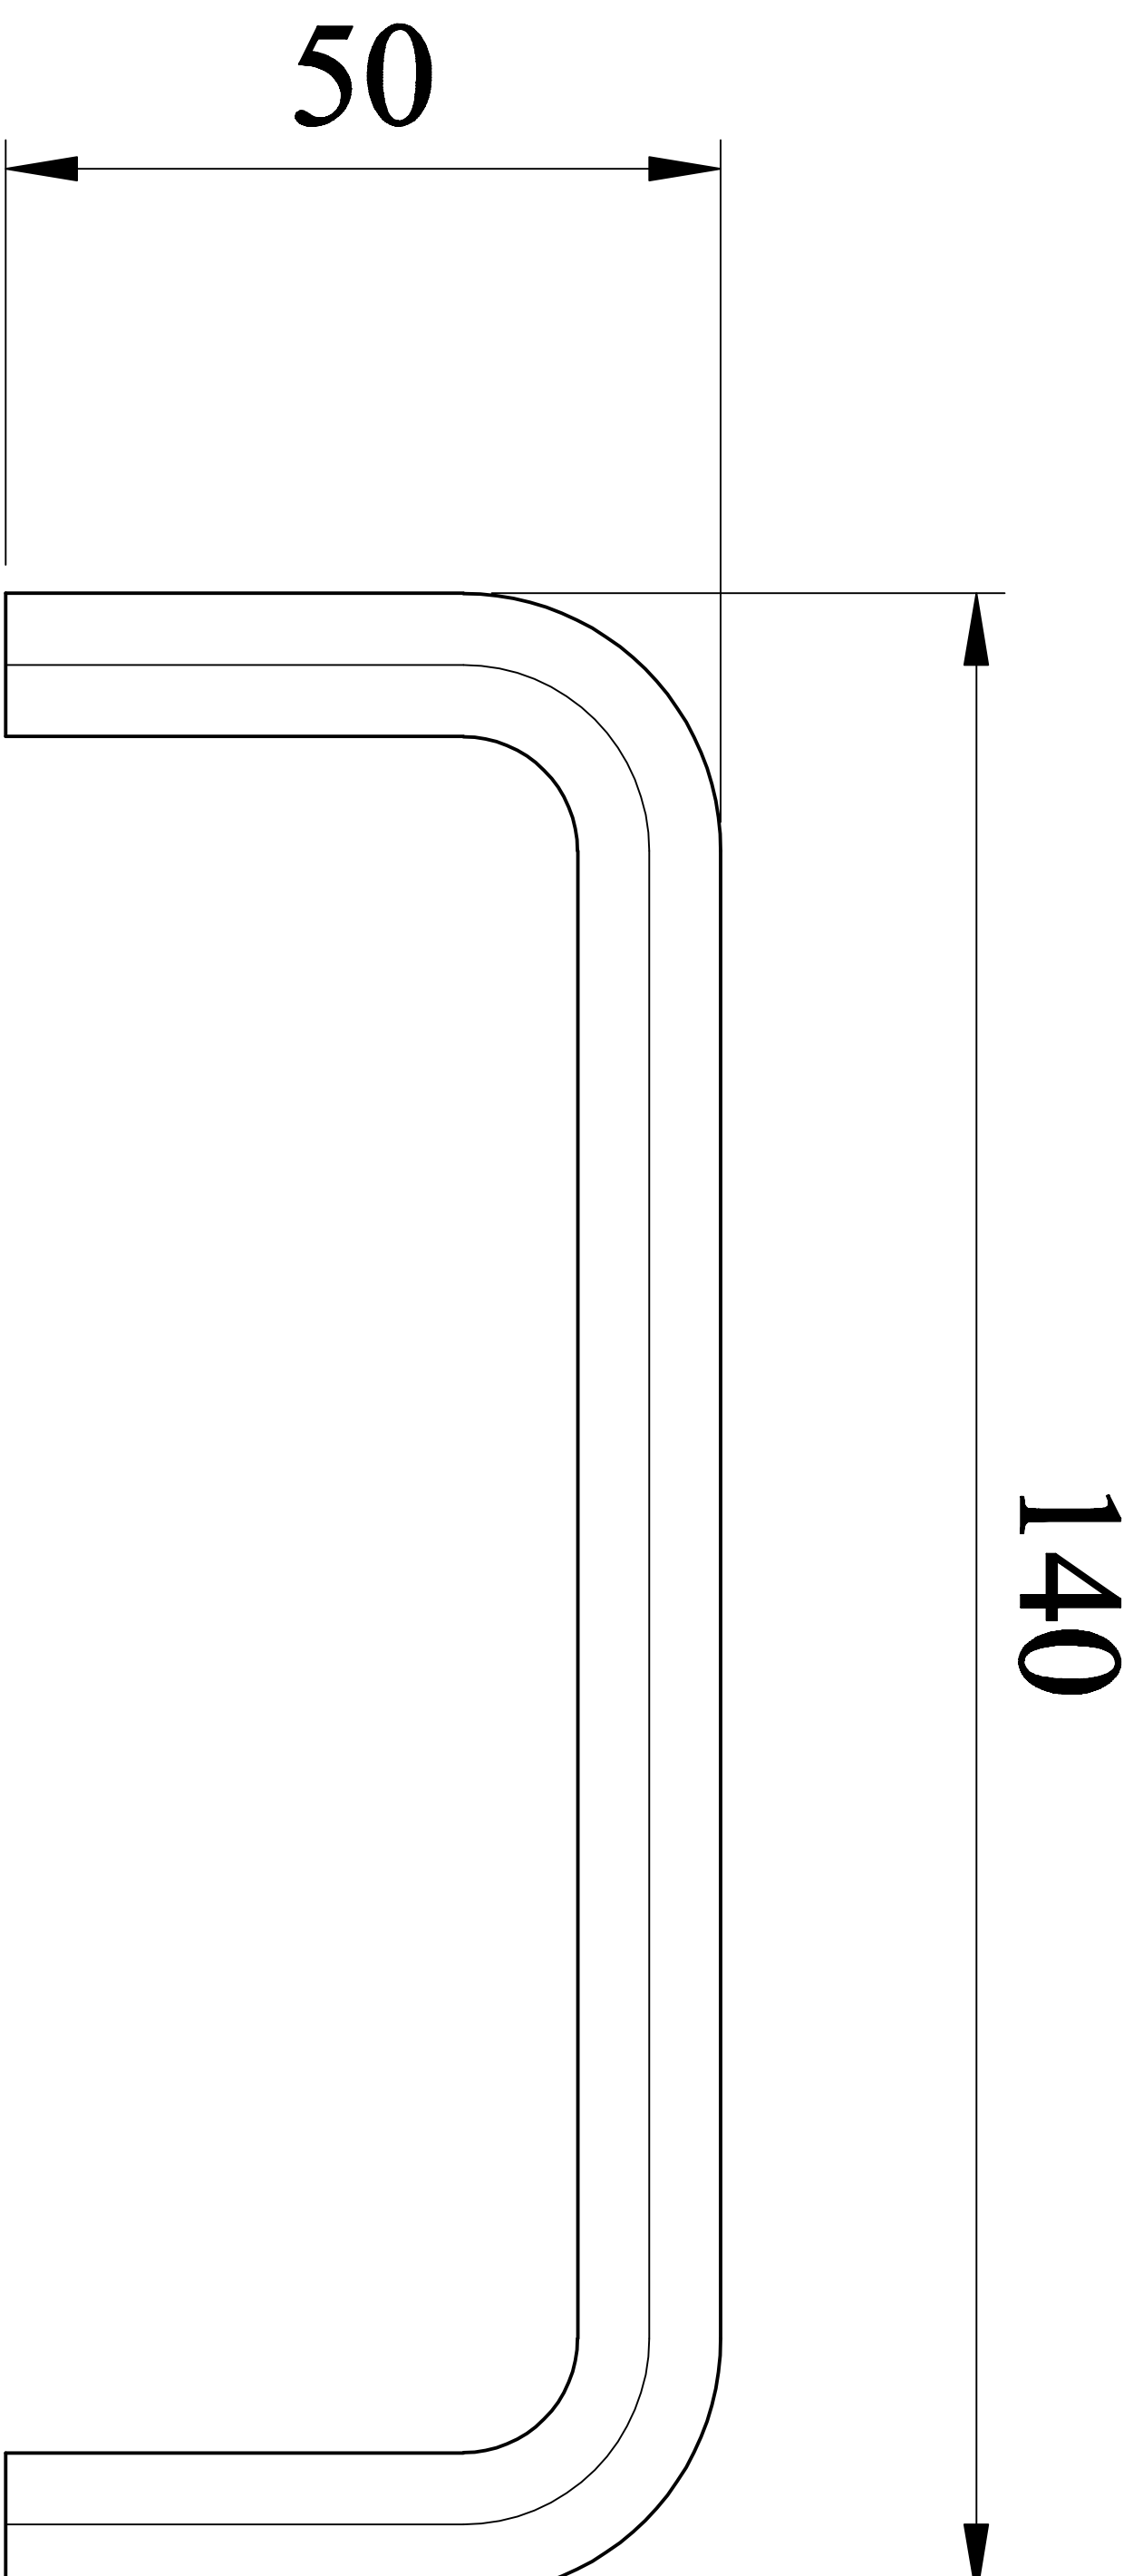

10 ADET

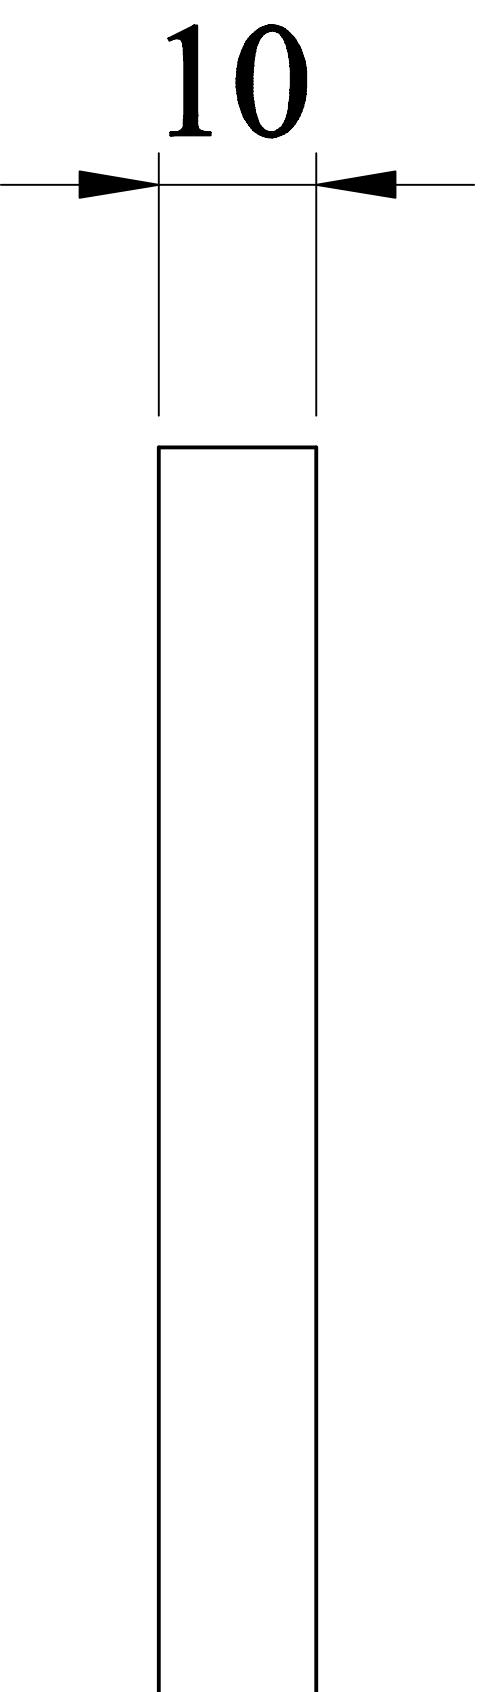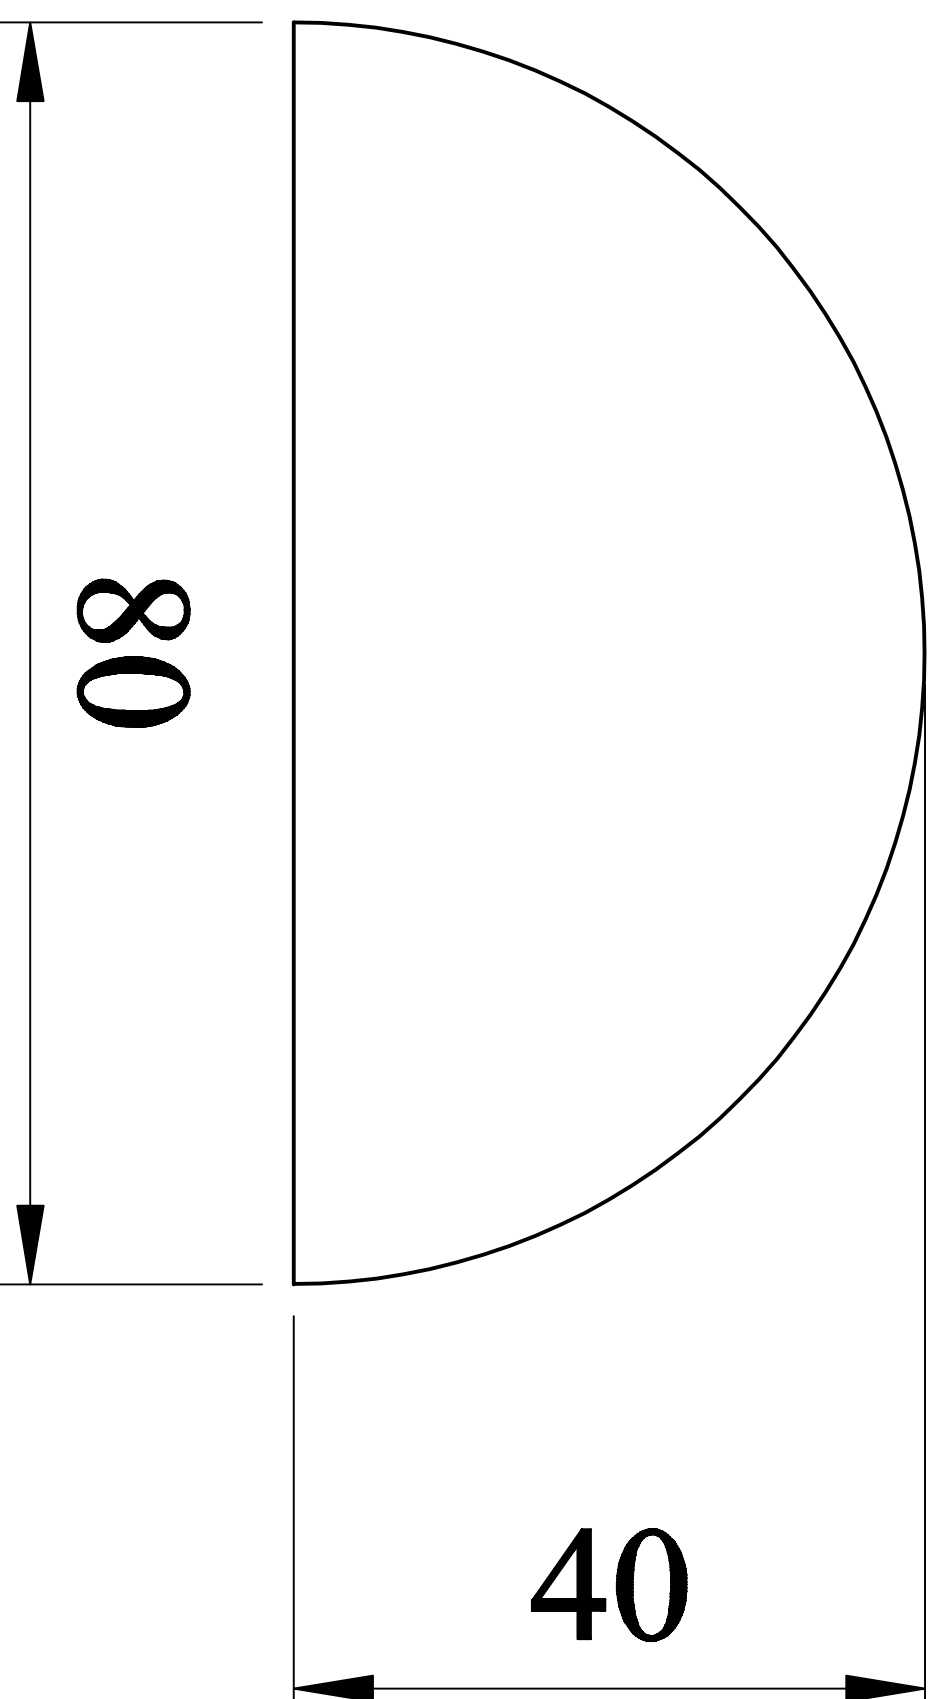

6 ADET



17 TON AKÜ KOFRASI
KAPAK 128V/1305 Ah

Resim No:

E17-03

Rep.:


04

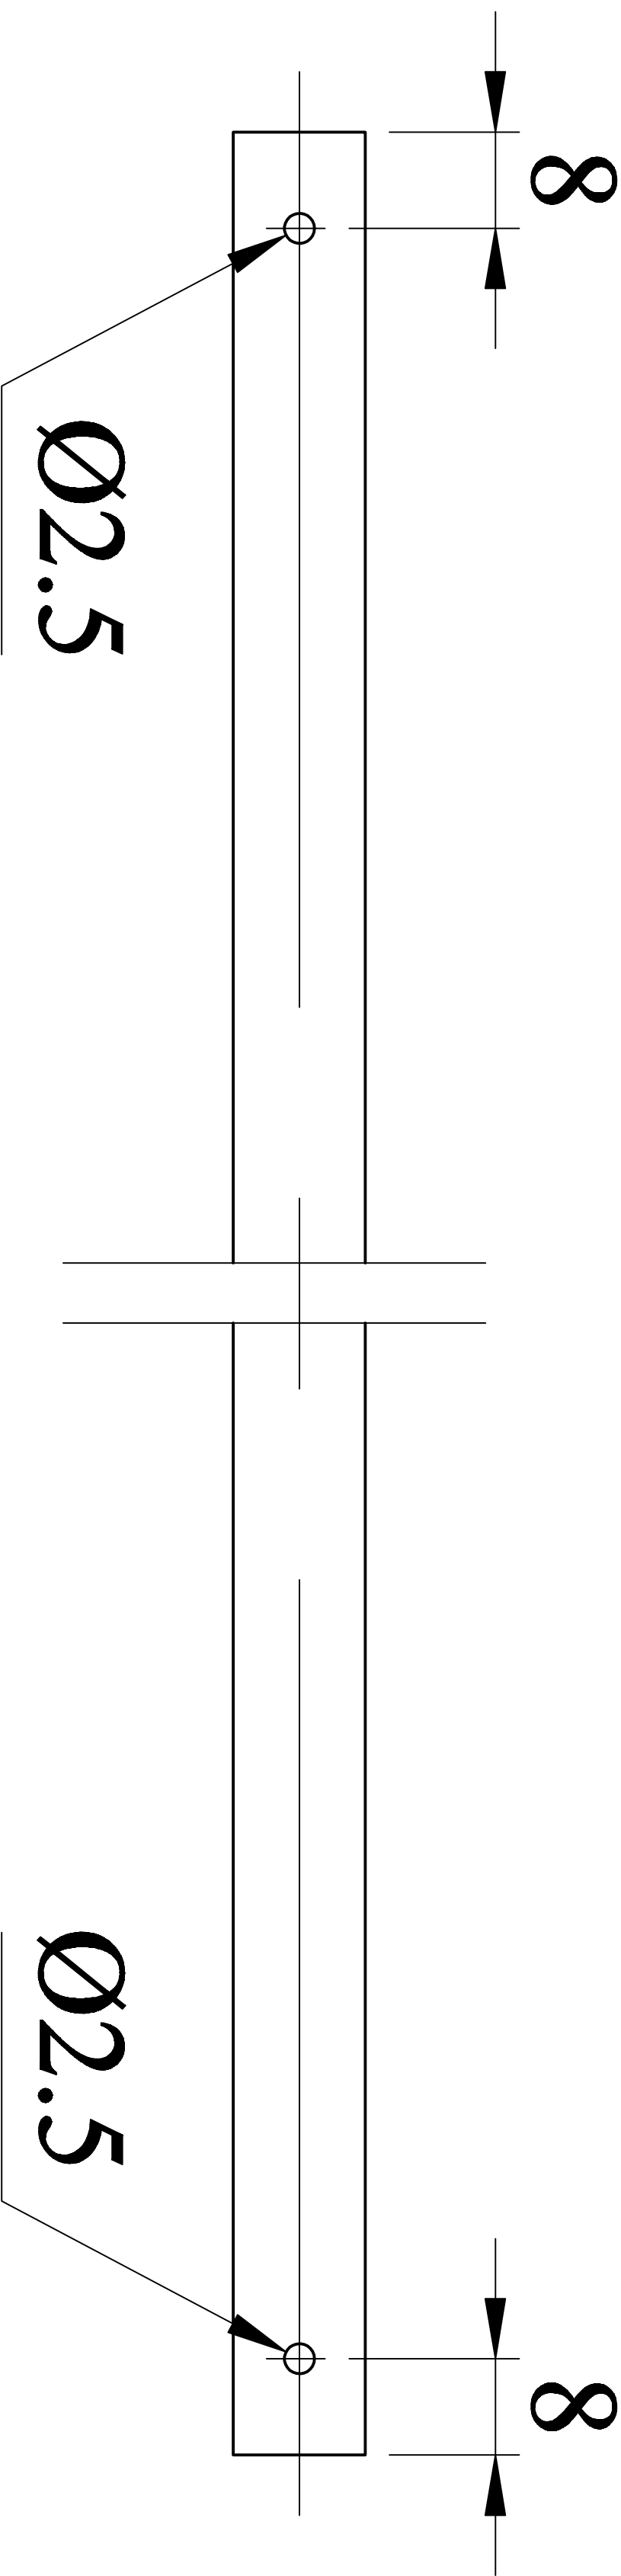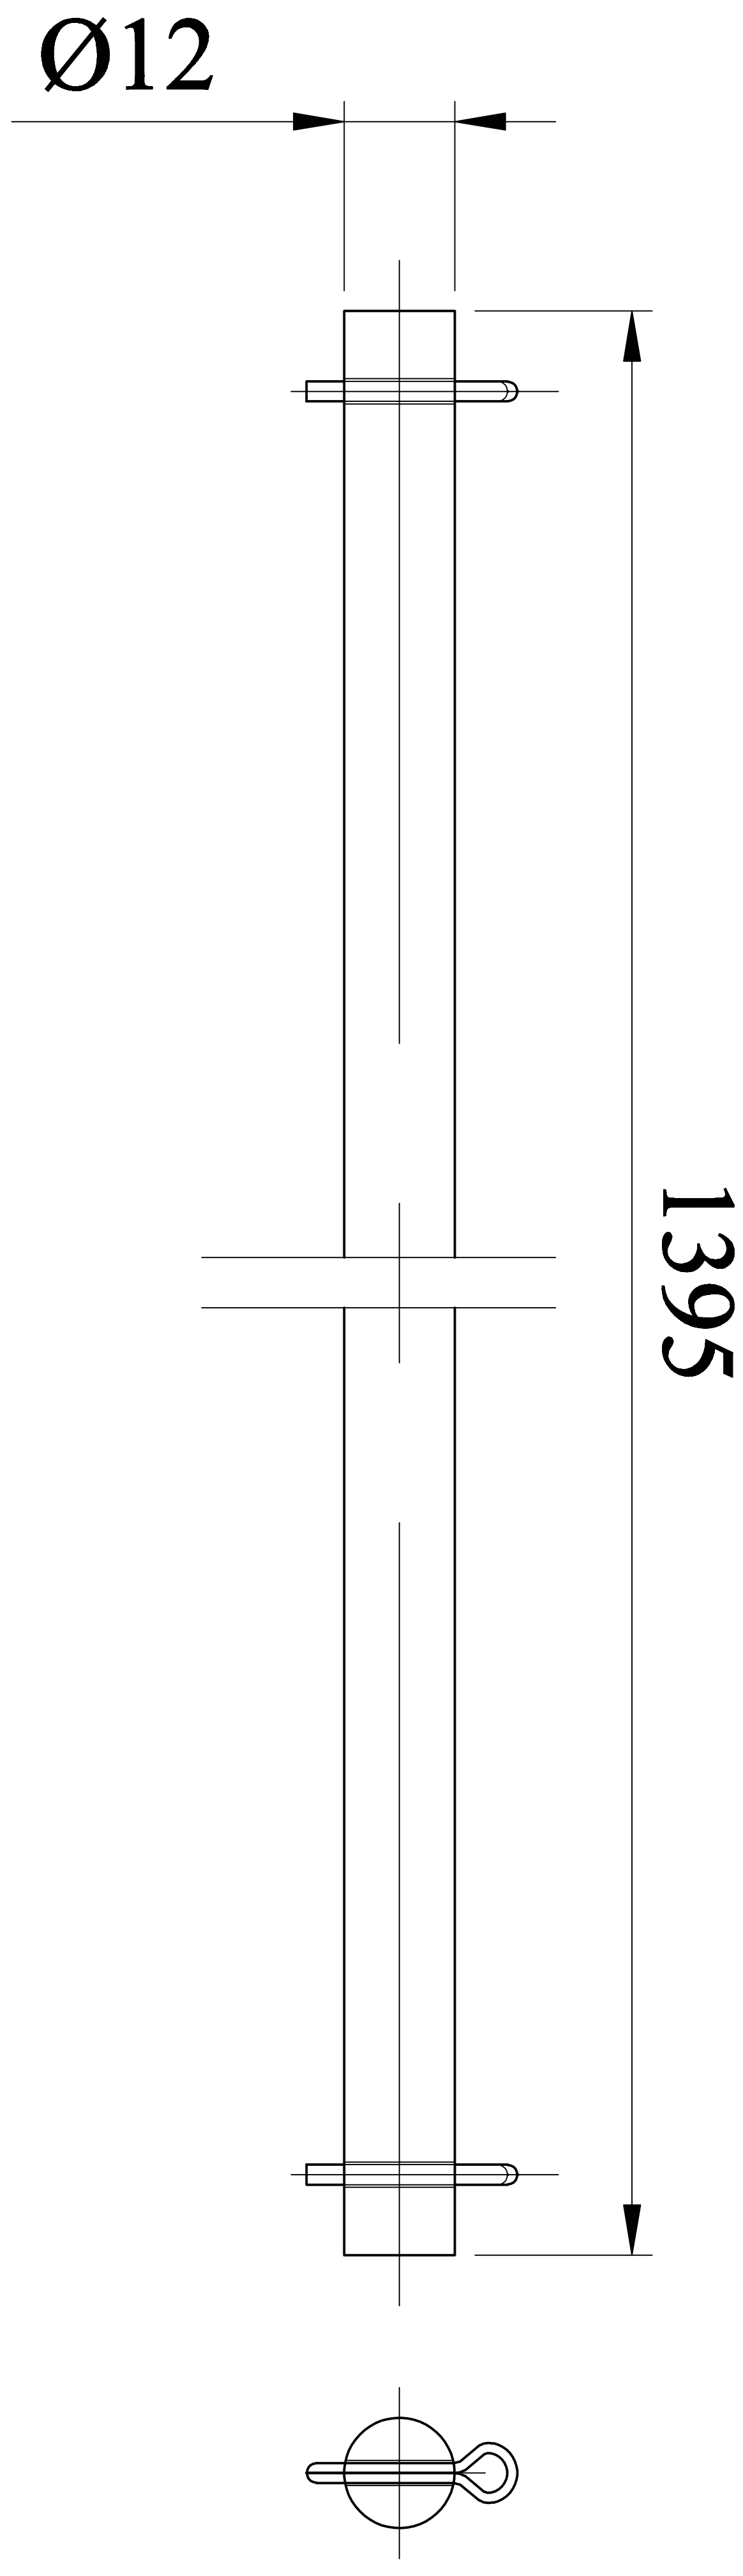



MALZEME : KROM
3 ADET

17 TON AKÜ KOFRASI
KAPAK 128V/1305 Ah

Resim No:	Rep. :
E17-03	05

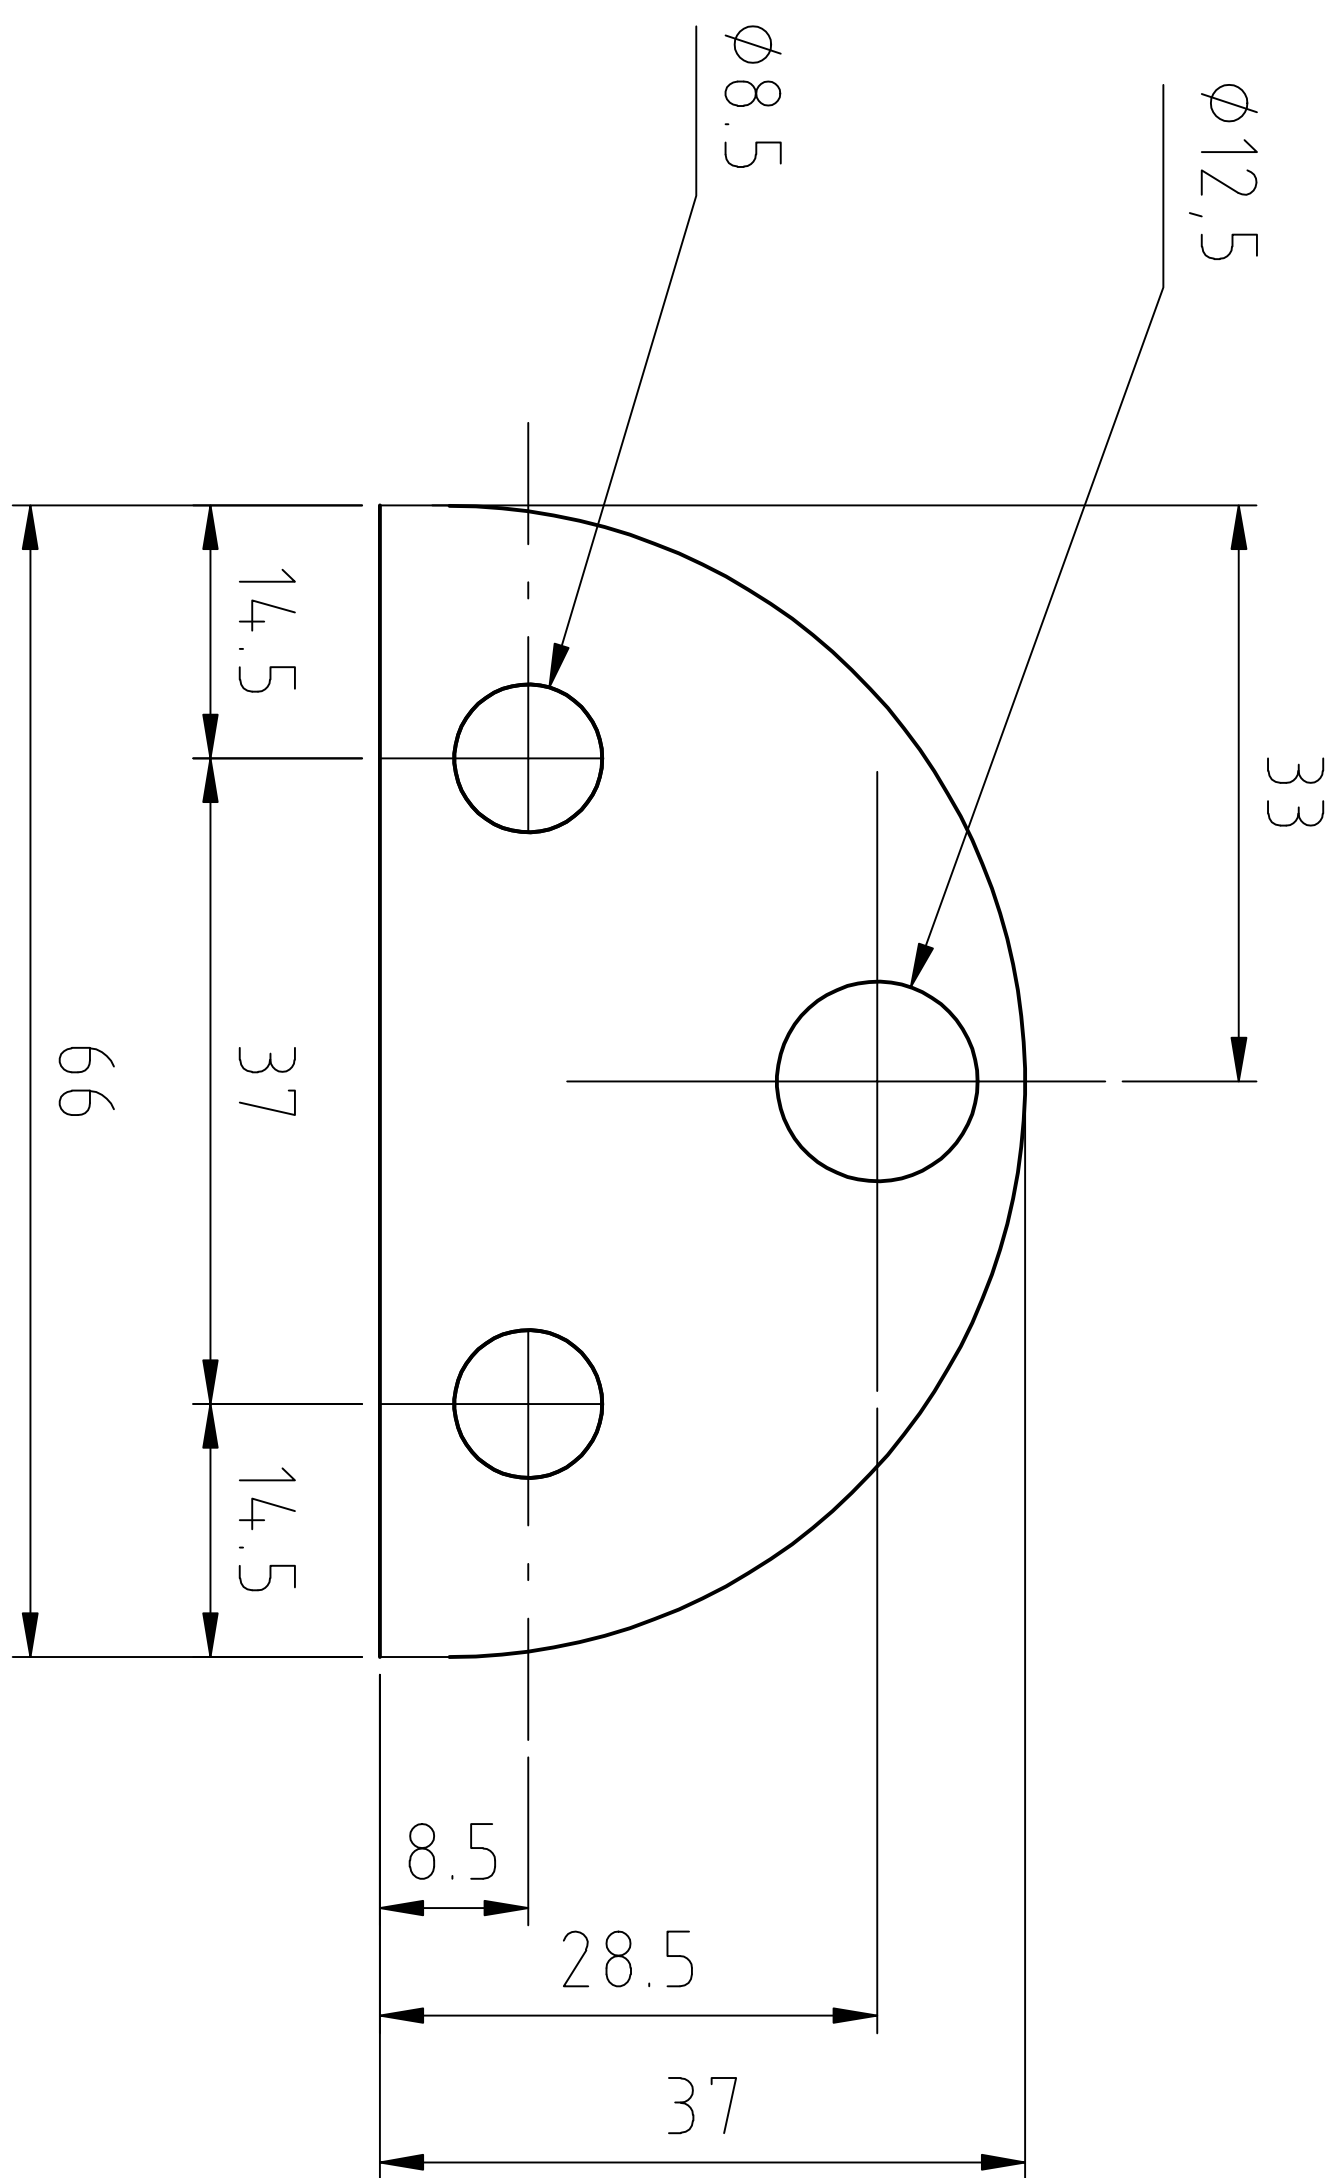

KALINLIK : 8 mm
6 ADET

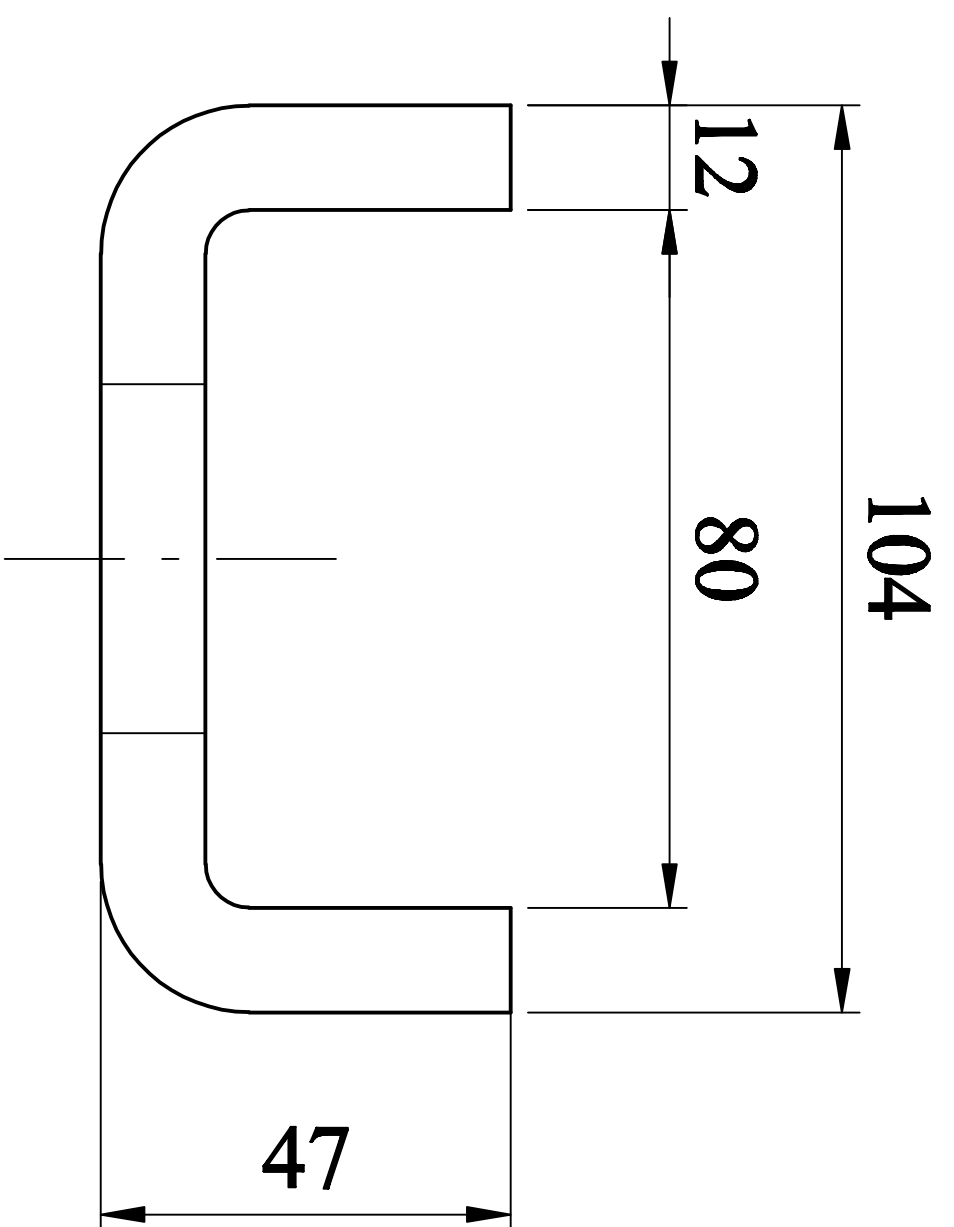
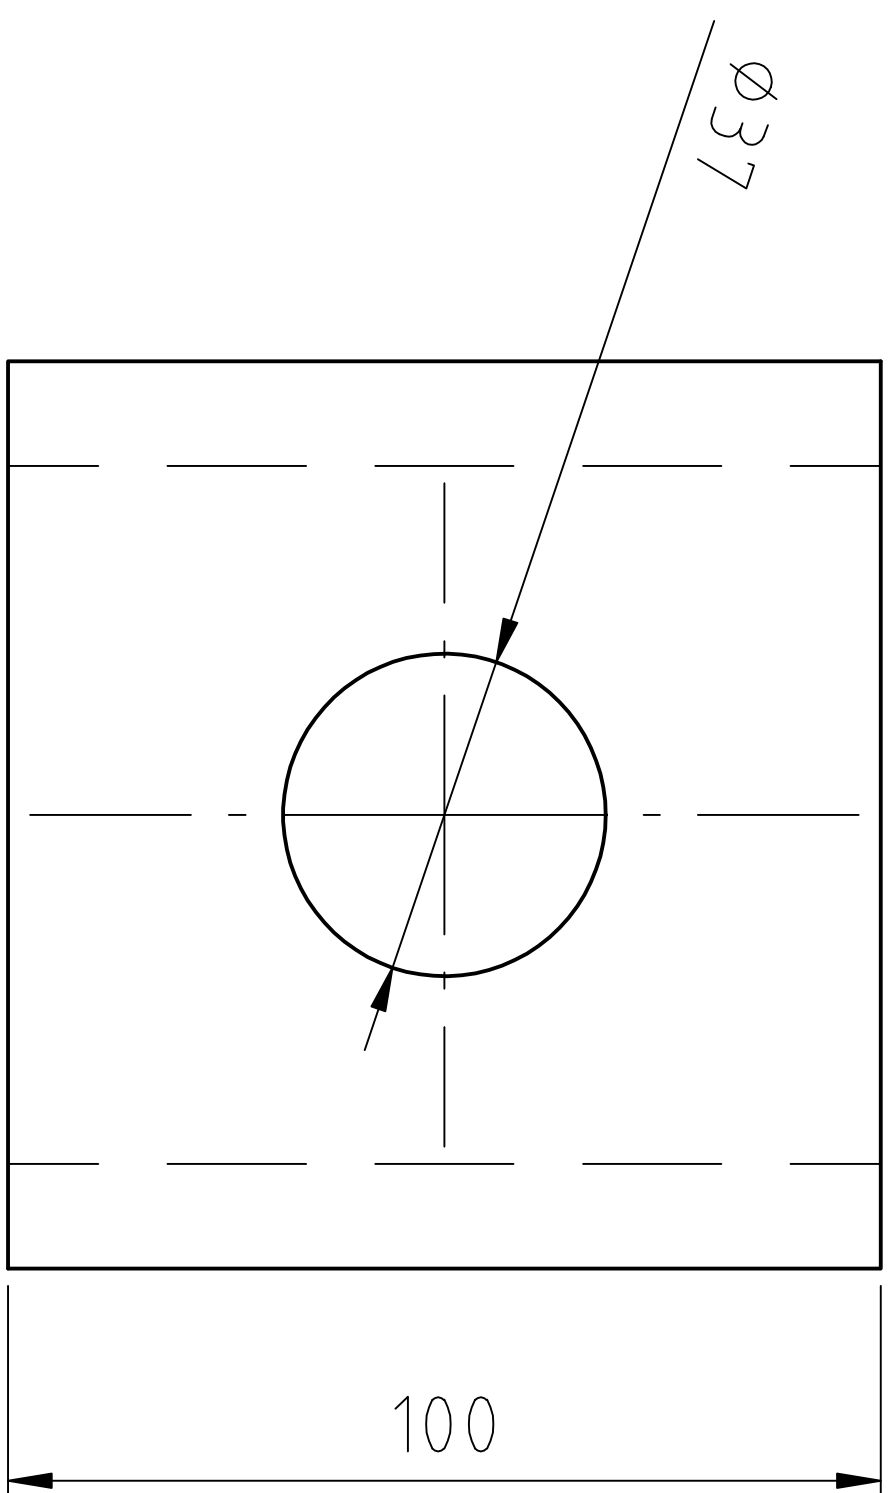


4 ADET

17 TON AKÜ KOFRASI
GÖVDE ve ELEMANLAR
128V/1305 Ah

Resim No:
E17-05

Rep. :
-

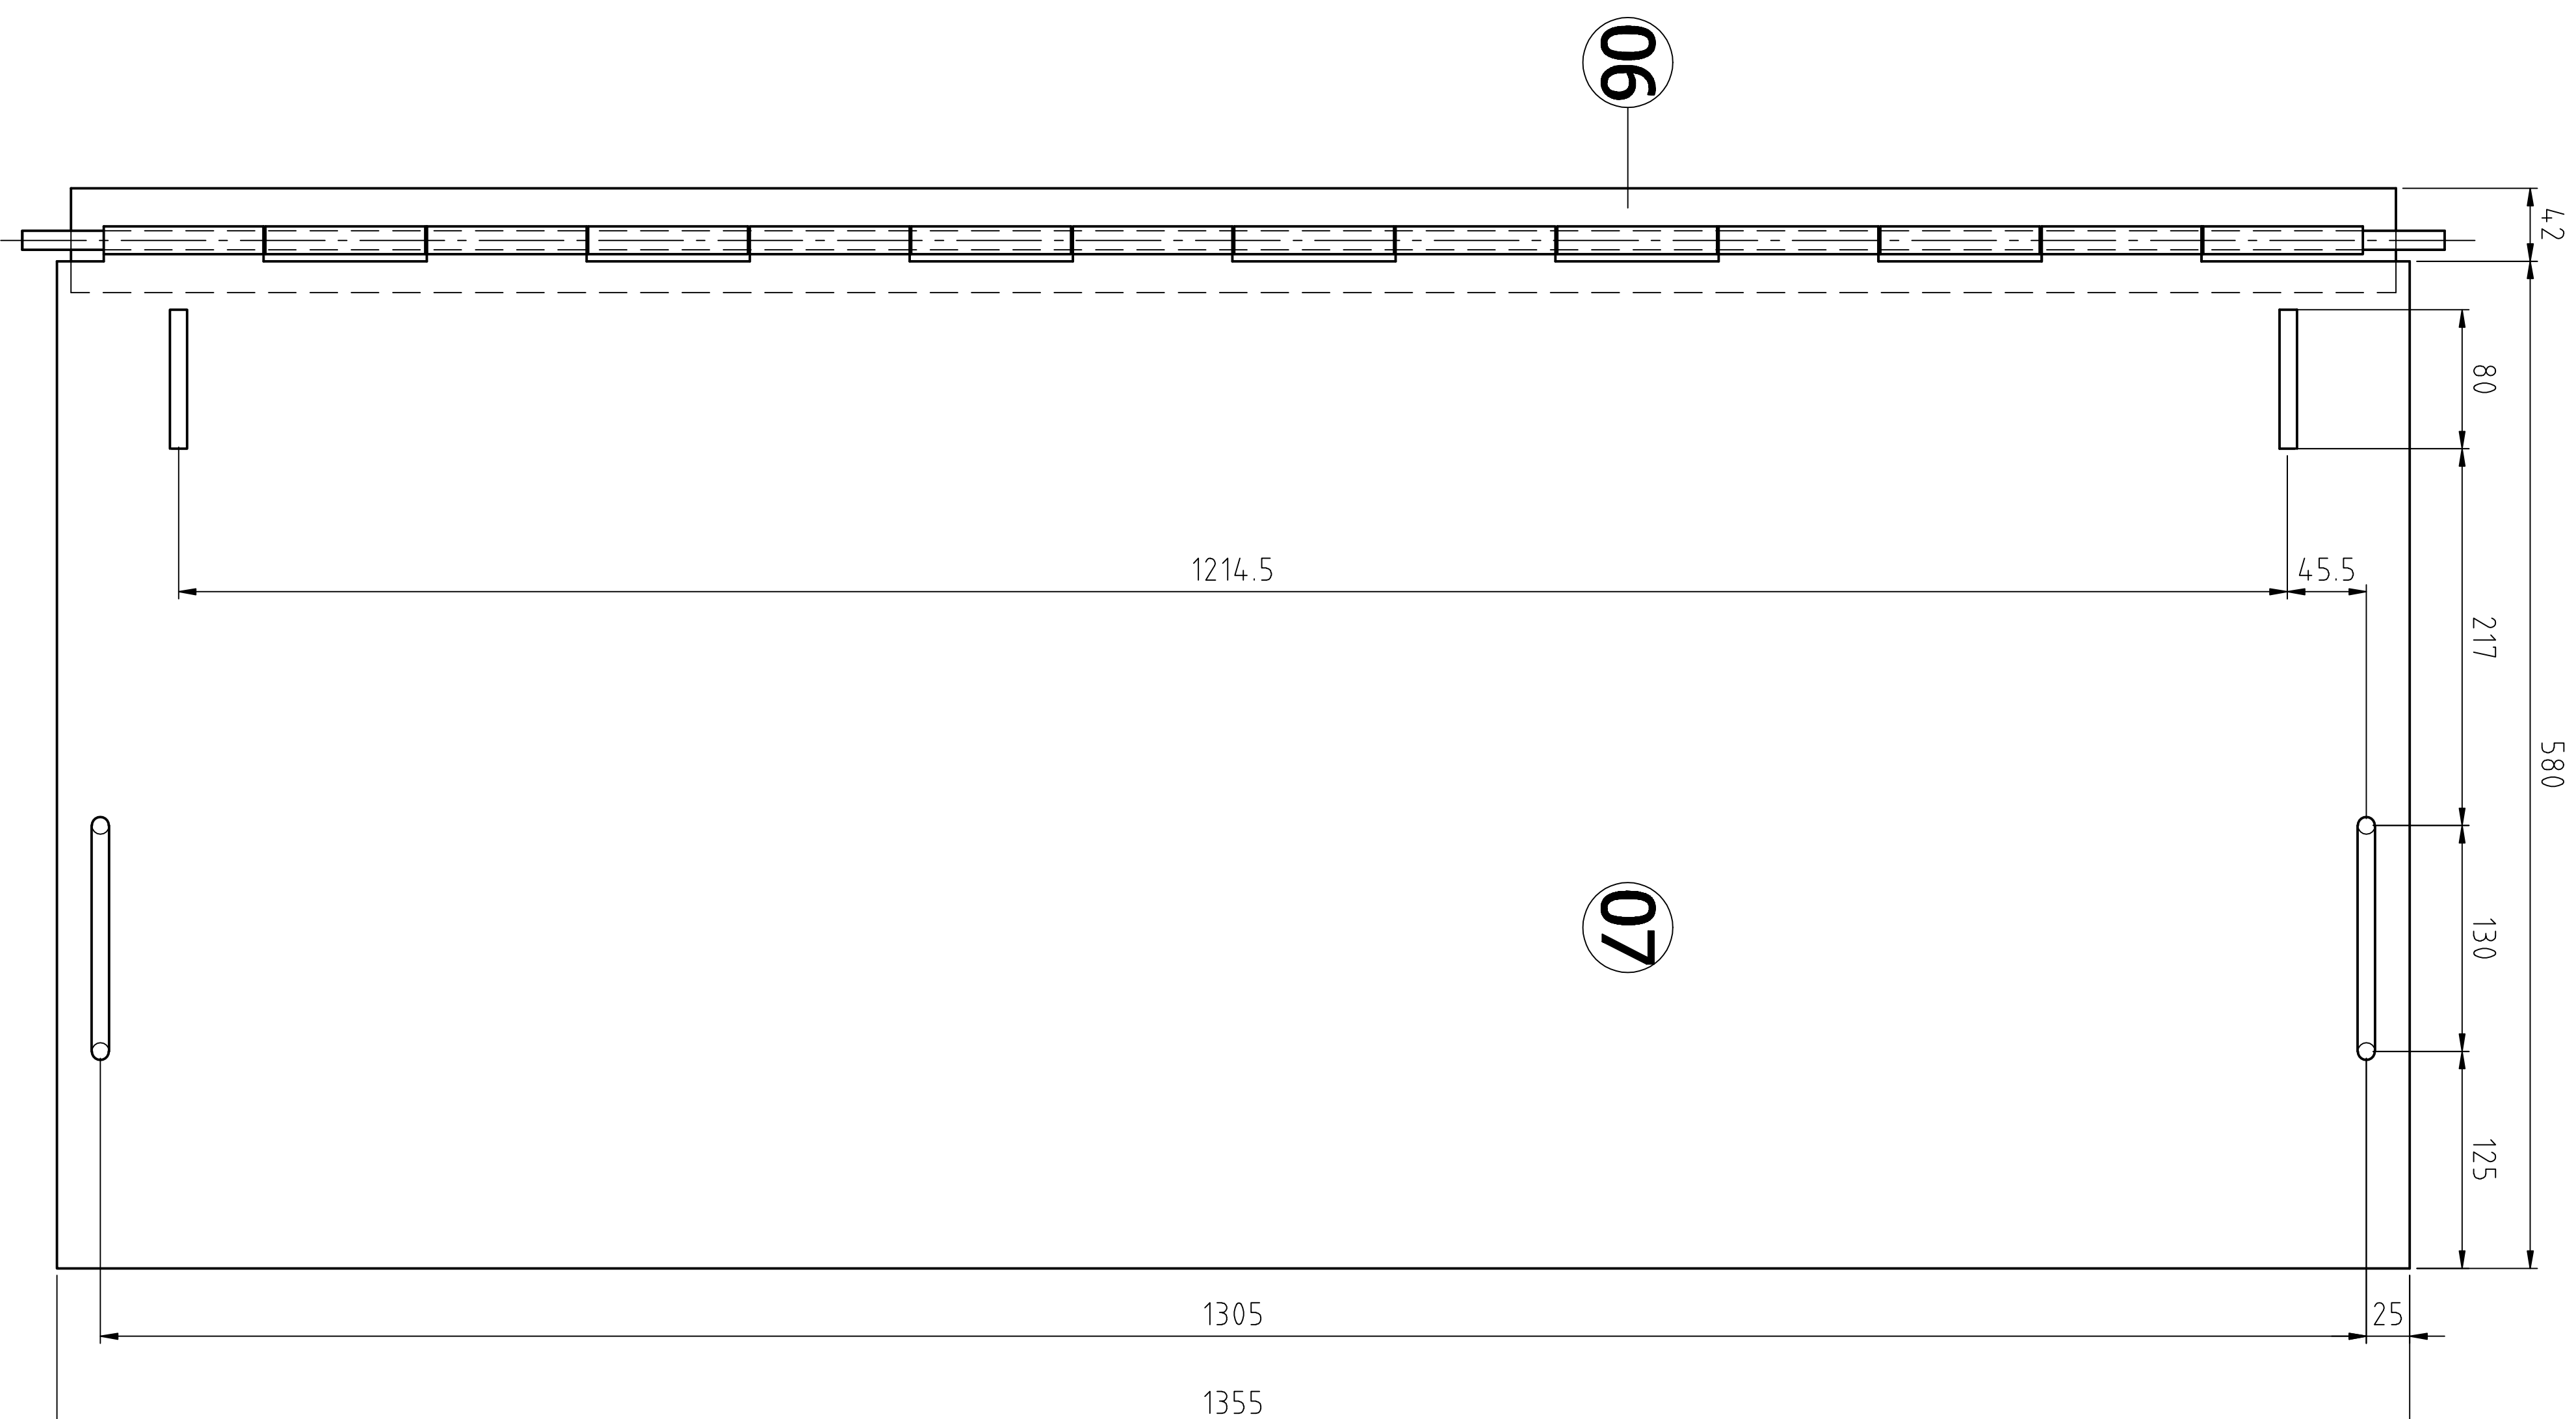
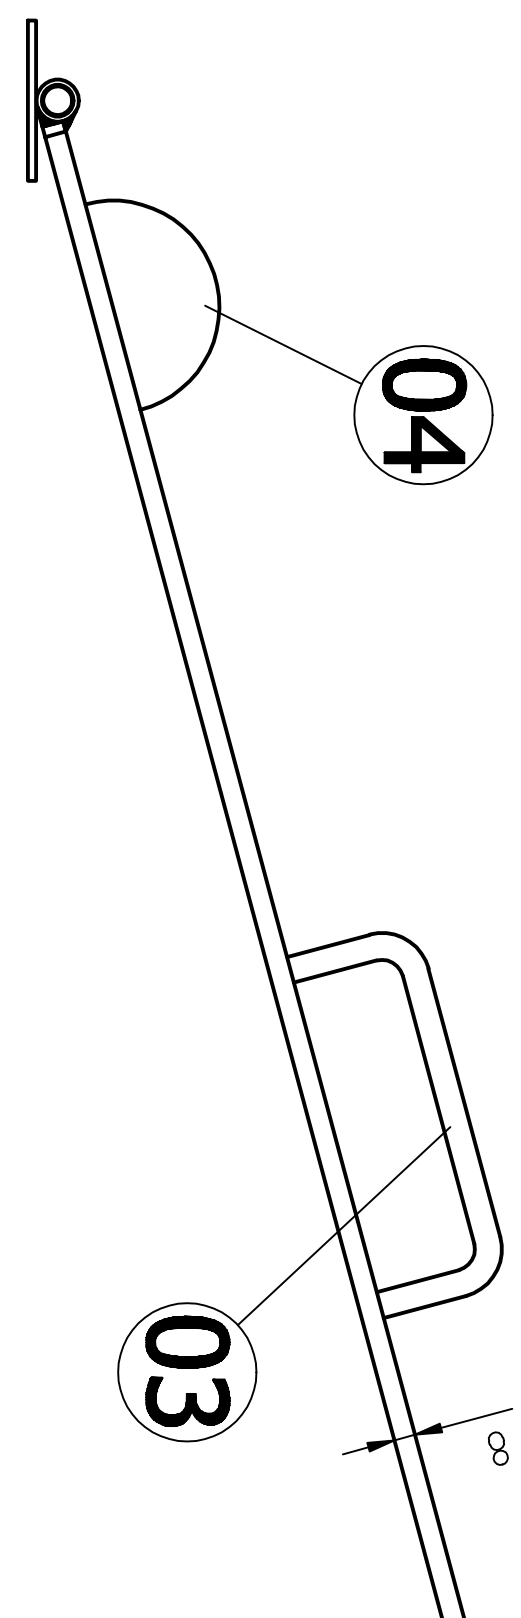


1 ADET

17 TON AKÜ KOFRASI
KAPAK 128V/1305 Ah

Resim No:
E17-07

Rep.:
-

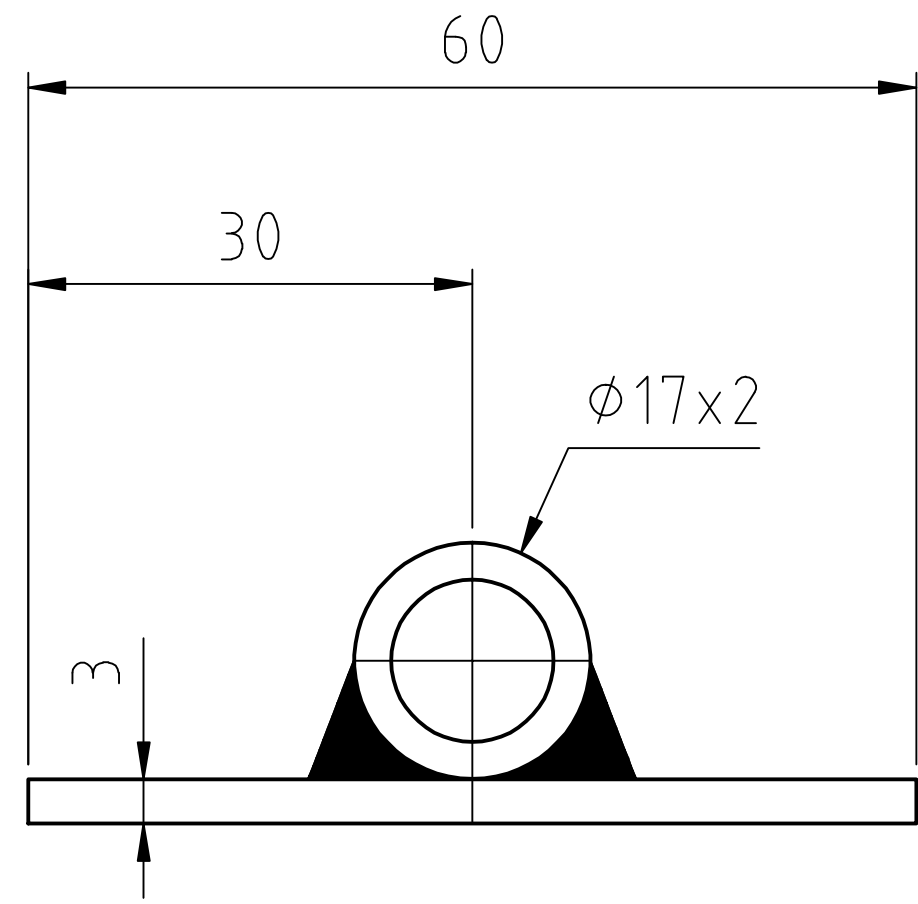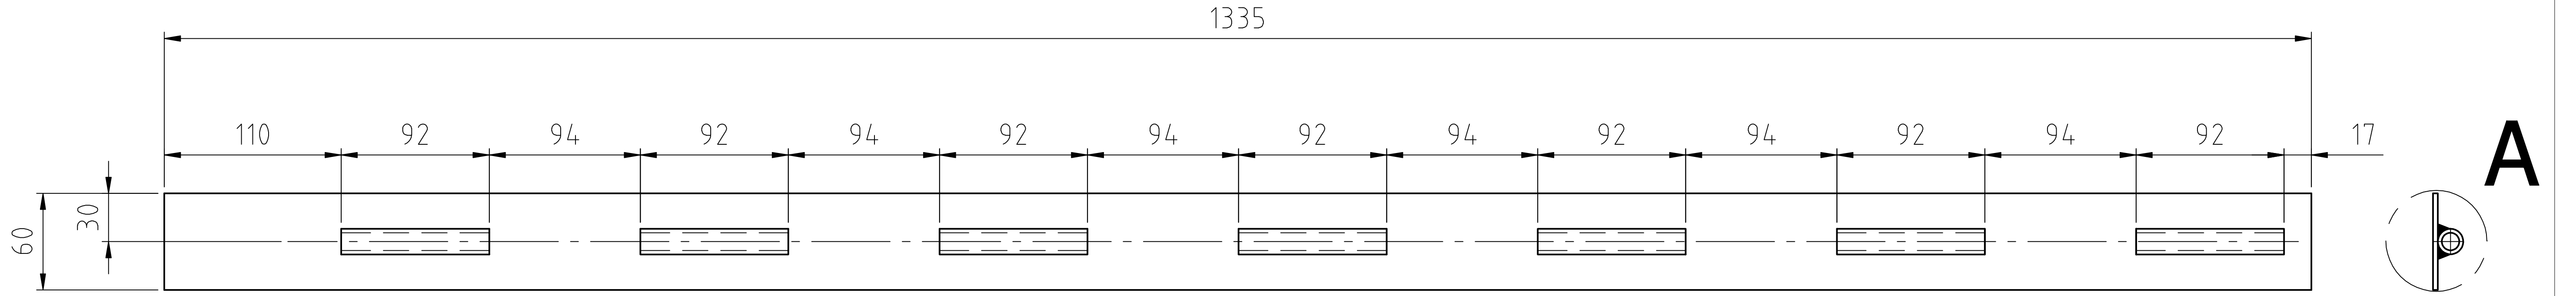


A DETAYI

1 ADET



**17 TON AKÜ KOFRASI
GÖVDE ve ELEMANLAR
128V/1305 Ah**

Resim No:
E17-07

Rep. :
06

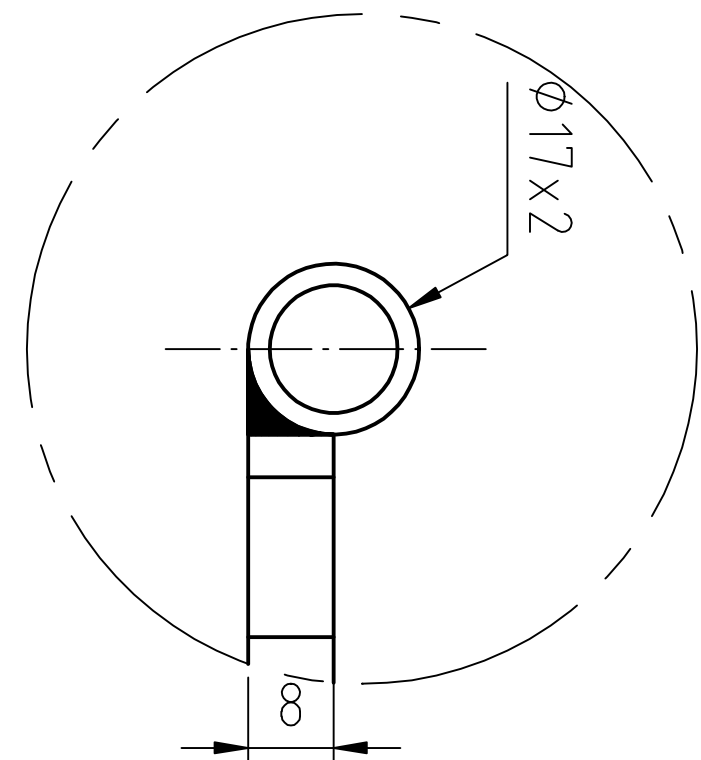

A DETAYI

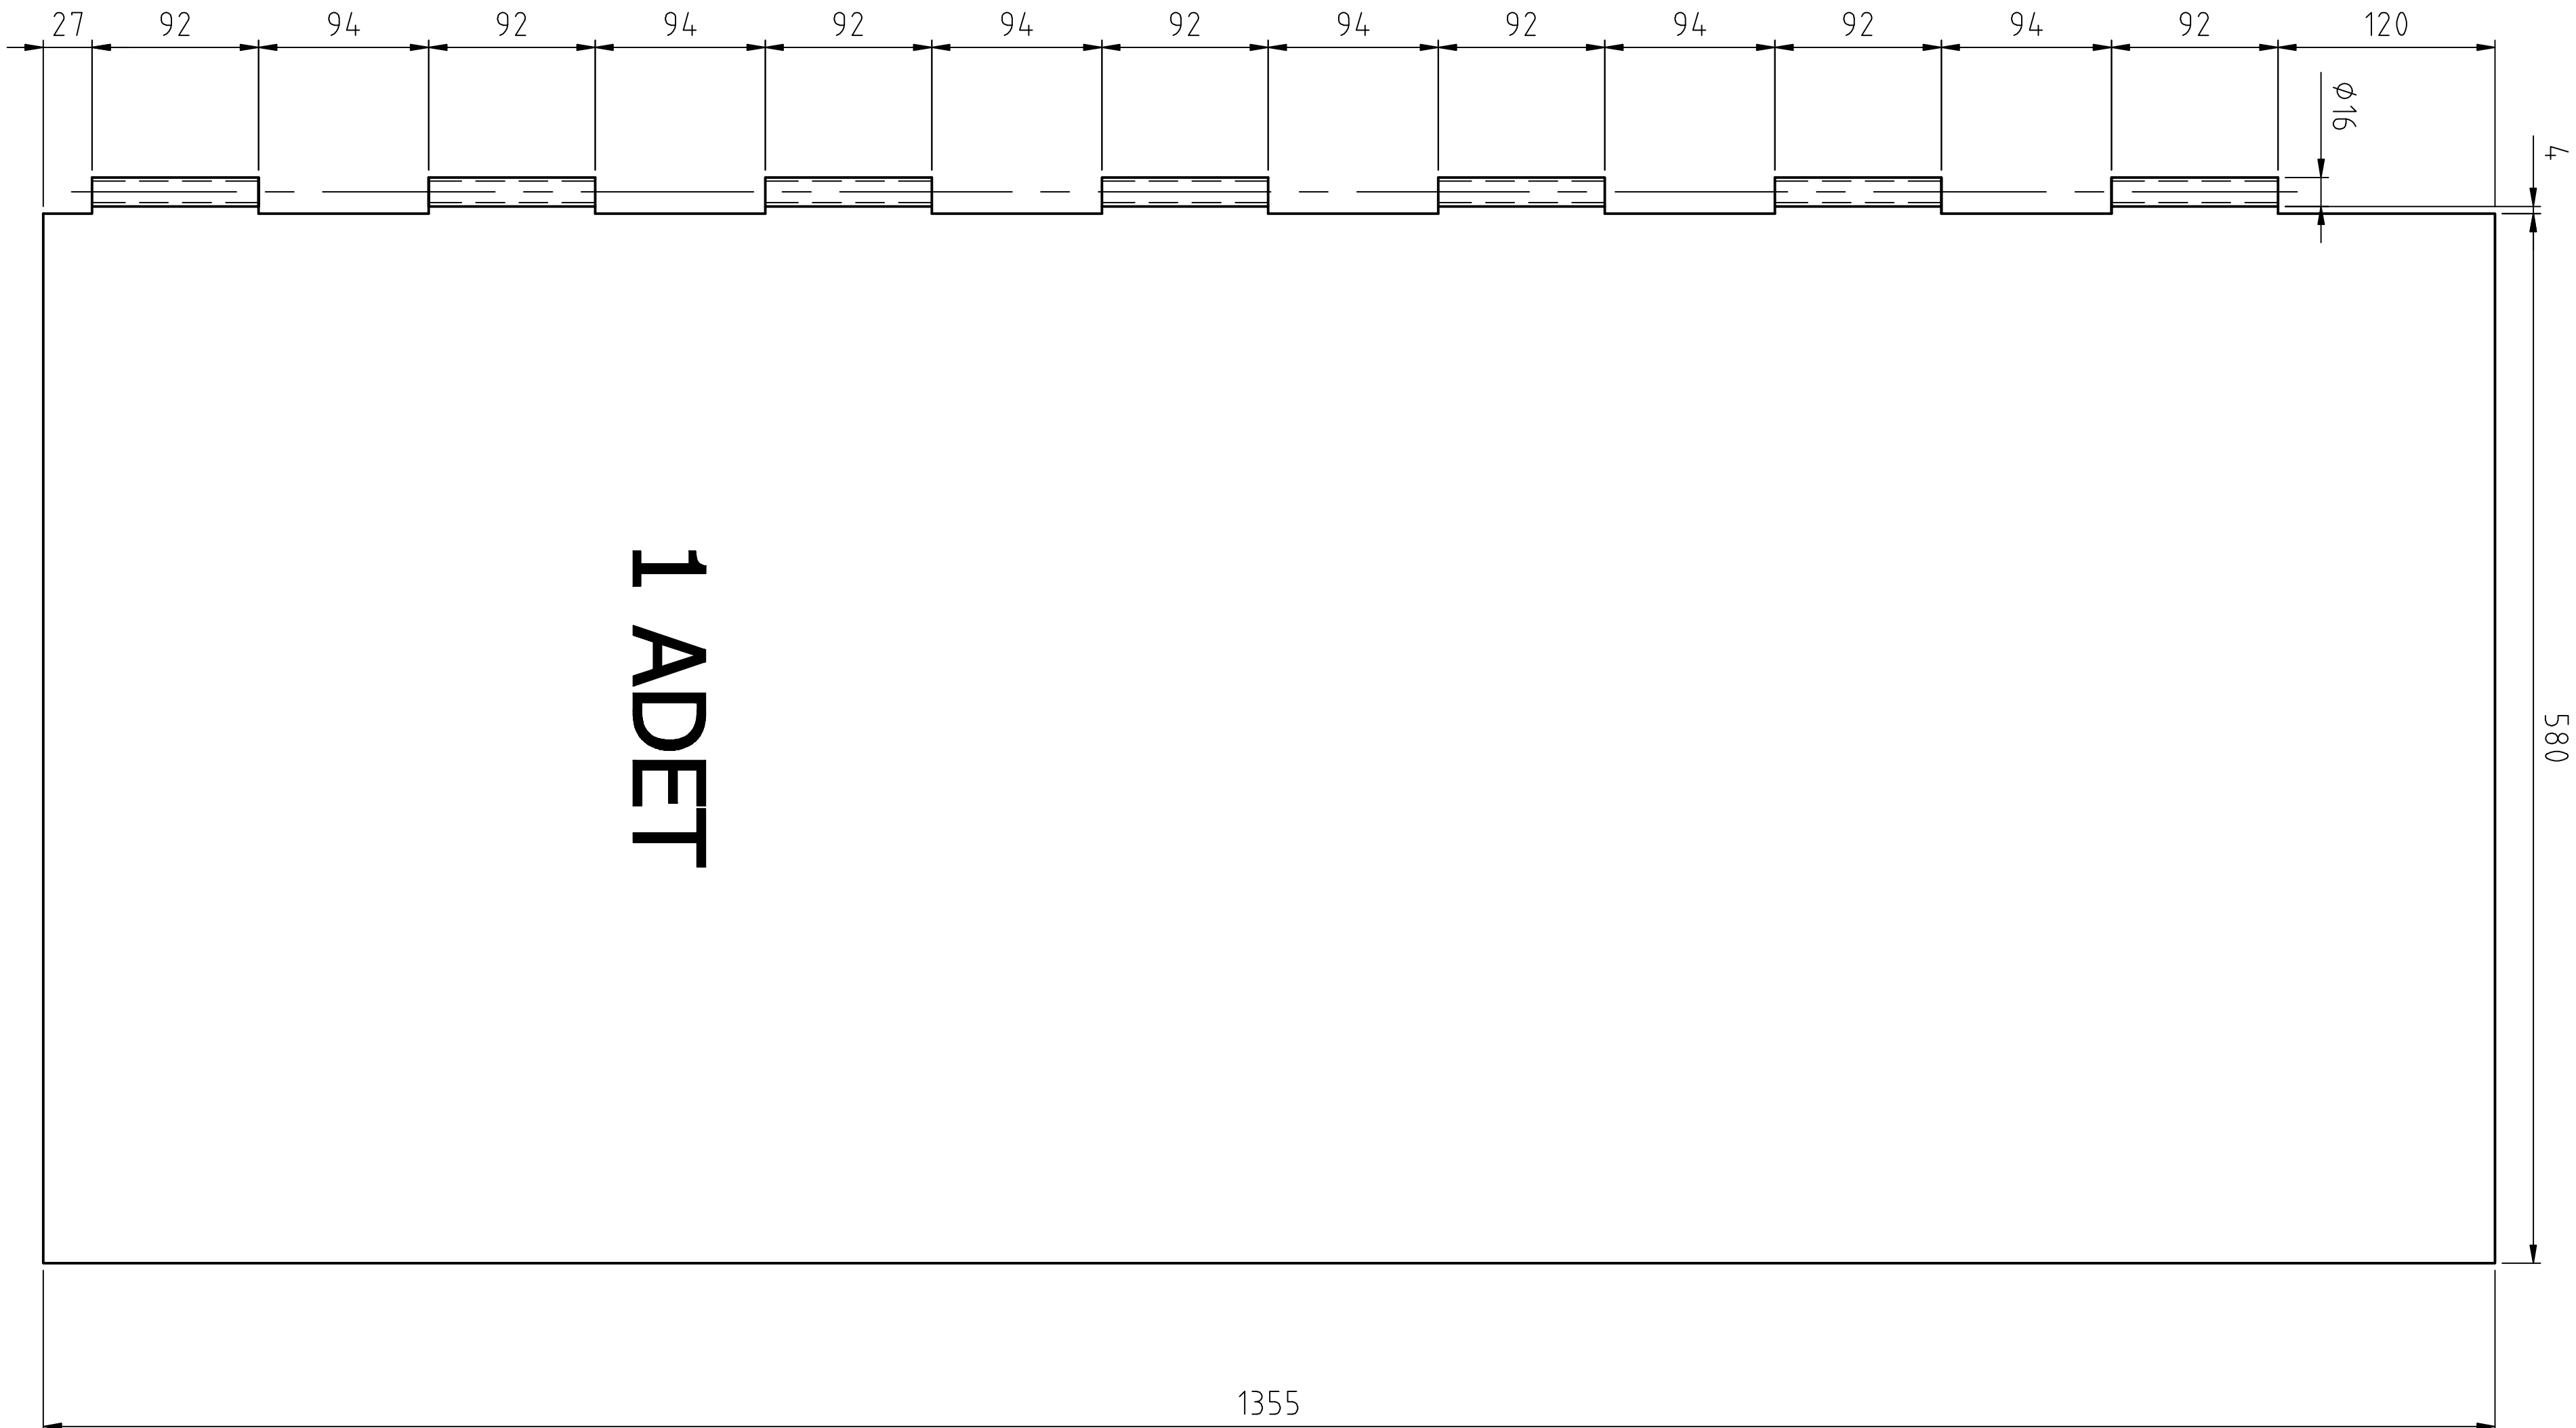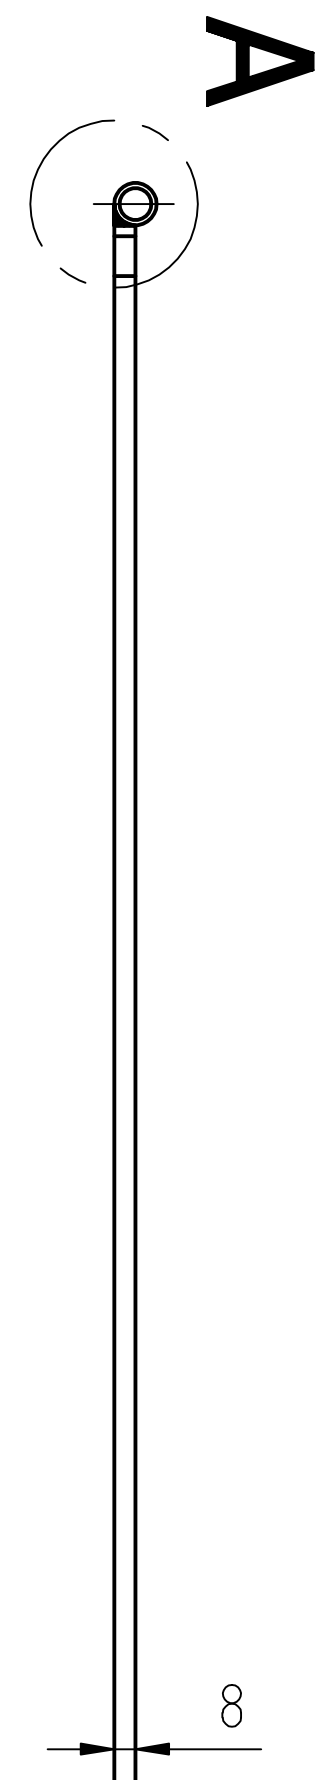

17 TON AKÜ KOFRASI
KAPAK 128V/1305 Ah

Resim No:

E17-07

Rep.:

07